

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

### Lage-/Grunderwerbsplan

#### Mast Nr. 086 - Mast Nr. 083

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverrohrung bis 5m Breite   |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abweh/Wechhoff (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH M 1 - M 2, grau   | 7 | Grabenverrohrung größer 5m Breite  |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |  |

**Legende:**

1 Masttyp: WA160-24.00  
2 Masttyp: T1+15.00

Feldlänge: -325.0-  
Mastnummer: T1+15.00

temporäre Arbeitsflächen mit Zuwegung  
Achse (Rückbau)  
Schutzbereich (zu entlasten)

**Grenzen:**


- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück

**Legende (Symbole):**

- 1 Bauwerksnummer
- 2 Eigentümerschlüssel
- 3 Grundstücksordnungsnr.
- 4 Flurstücksnummer
- 5 Abspannmast - Bestand
- 6 Tragmast - Bestand
- 7 Abspannmast - Rückbau
- 8 Tragmast - Rückbau
- 9 Trassenachse - Neubau
- 10 Abspannmast - Neubau
- 11 Tragmast - Neubau
- 12 Wasserhaltung
- 13 Leitungsverlauf mit Einleitstelle
- 14 Reichweite Absenkrichter temporär
- 15 Nachrichtliche Darstellung

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LBN

Planfeststellungsunterlage			
Aufgestellt	15.12.2021		
Bayreuth,			
i.V.	i.V.		
Firma	imp GmbH Blümenhofstr. 10 44379 Dortmund	Maßstab	Einheit
		1 : 2000	Meter
		Datum	Name
		06.12.2021	Lukasch
		Gepr.	Wallmeyer
		Norm	DIN EN 50341:2016-04
		Org.-Einheit	-
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.:

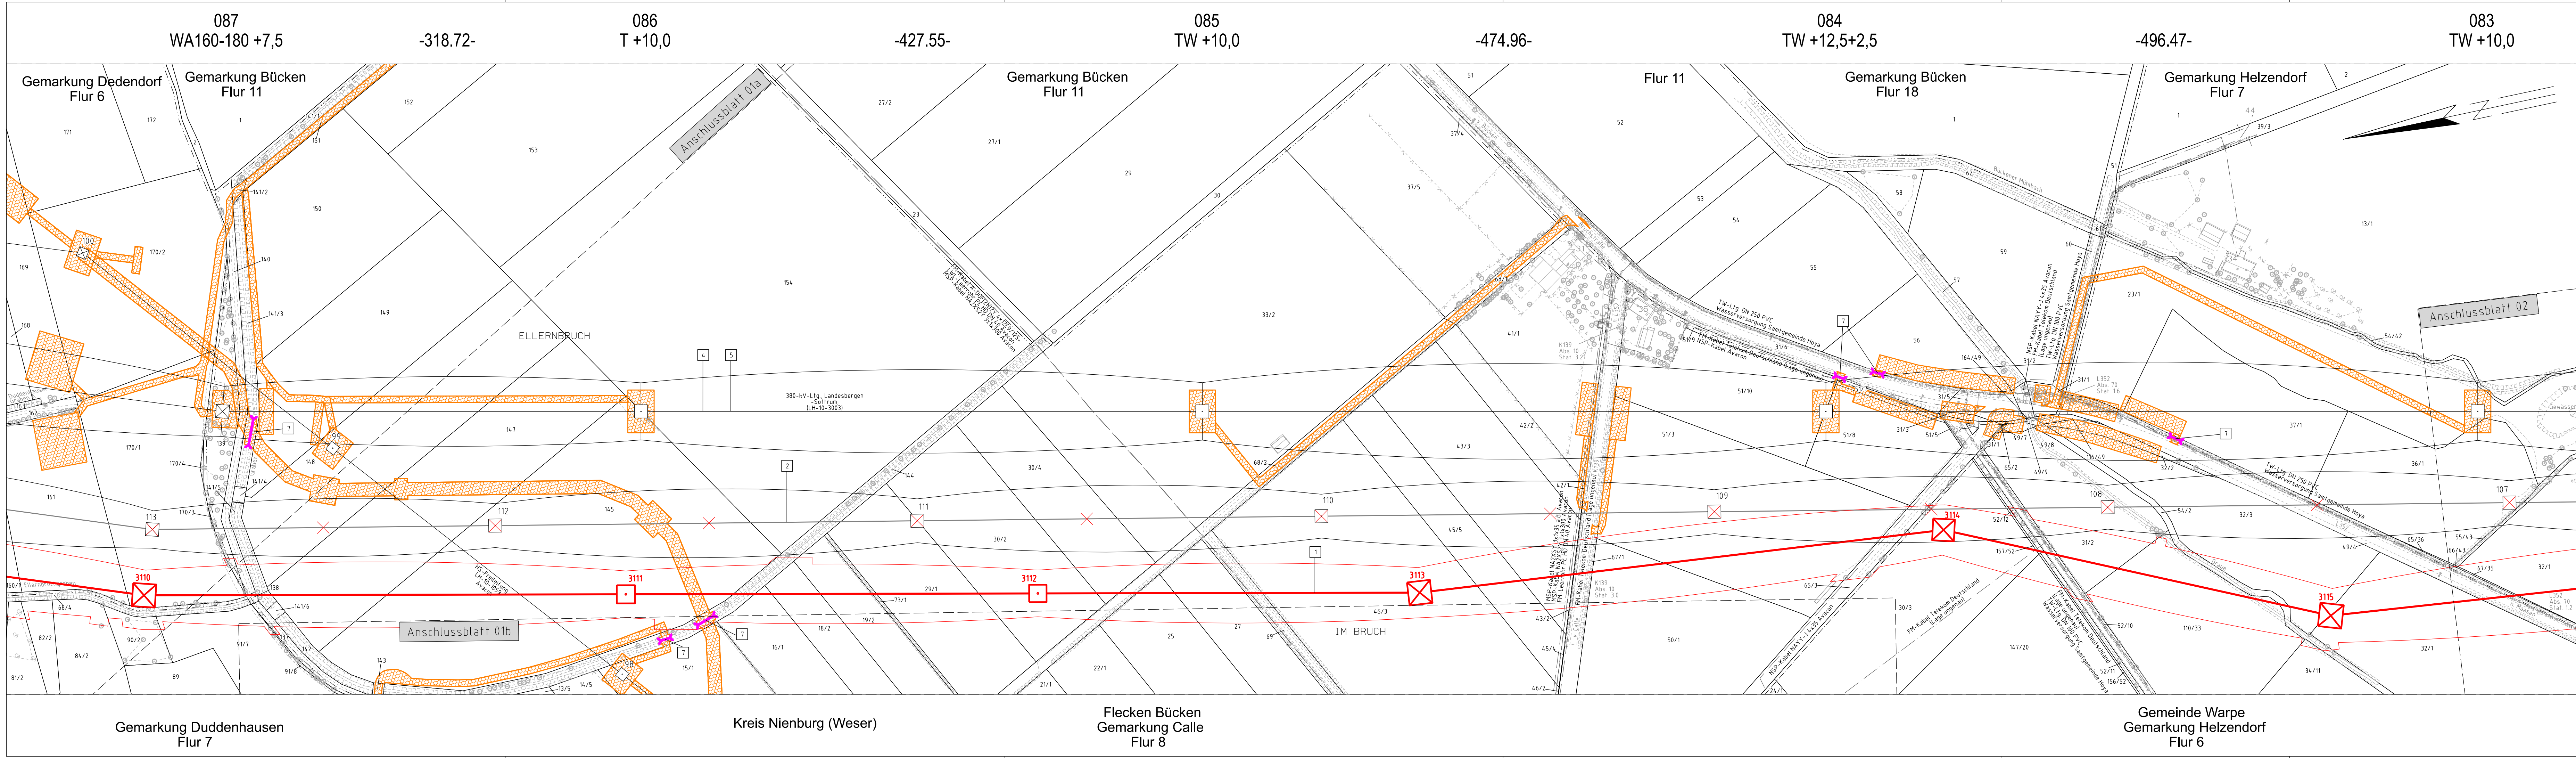

Gemarkung Dudenhausen Flur 7      Kreis Nienburg (Weser)      Flecken Bücken Gemarkung Calle Flur 8      Gemeinde Warpe Gemarkung Helzendorf Flur 6


# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

### Lage-/Grunderwerbsplan nachrichtlich Mast Nr. 088 - Mast Nr. 087

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH<br>M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH<br>M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverrohrung bis 5m Breite  |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH<br>M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverrohrung größer 5m Breite   |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |   |

#### Legende:

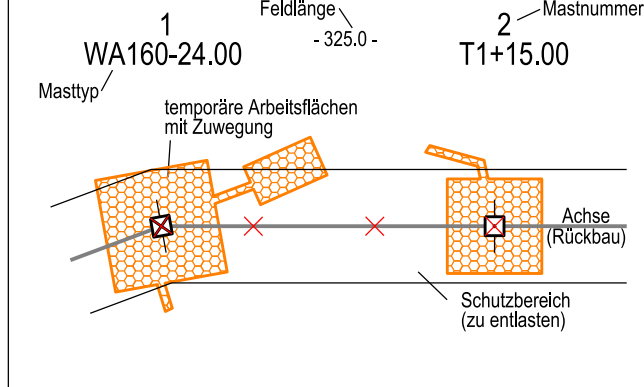

- |    |                                   |          |           |            |
|----|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1  | Bauwerksnummer                    | Grenzen: | --- ---   | Kreis      |
| 2  | Eigentümerschlüsselnr.            |          | --- ---   | Stadt/Gem. |
| 3  | Grundstücksordnungsnr.            | --- ---  | Gemarkung |            |
| 4  | Flurstücksnummer                  | --- ---  | Flur      |            |
| 5  | Abspannmast - Bestand             | --- ---  | Flurstück |            |
| 6  | Tragmast - Bestand                | --- ---  |           |            |
| 7  | Abspannmast - Rückbau             | --- ---  |           |            |
| 8  | Tragmast - Rückbau                | --- ---  |           |            |
| 9  | Trassenachse - Neubau             | --- ---  |           |            |
| 10 | Abspannmast - Neubau              | --- ---  |           |            |
| 11 | Tragmast - Neubau                 | --- ---  |           |            |
| 12 | Wasserhaltung                     | --- ---  |           |            |
| 13 | Leitungsverlauf mit Einleitstelle | --- ---  |           |            |
| 14 | Reichweite Absenkrichter temporär | --- ---  |           |            |
| 15 | Nachrichtliche Darstellung        | --- ---  |           |            |

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

#### Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt  
Bayreuth, 15.12.2021

i.V. *Sälzer* i.V. *André Rühl*

Firma **imp GmbH**  
Bünnerhefstr. 10  
44379 Dortmund

Maßstab  
1 : 2000

Einheit  
Meter

	Datum	Name
Bearb.	06.12.2021	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit	-	



Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit


vom ..... bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstiegel / Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

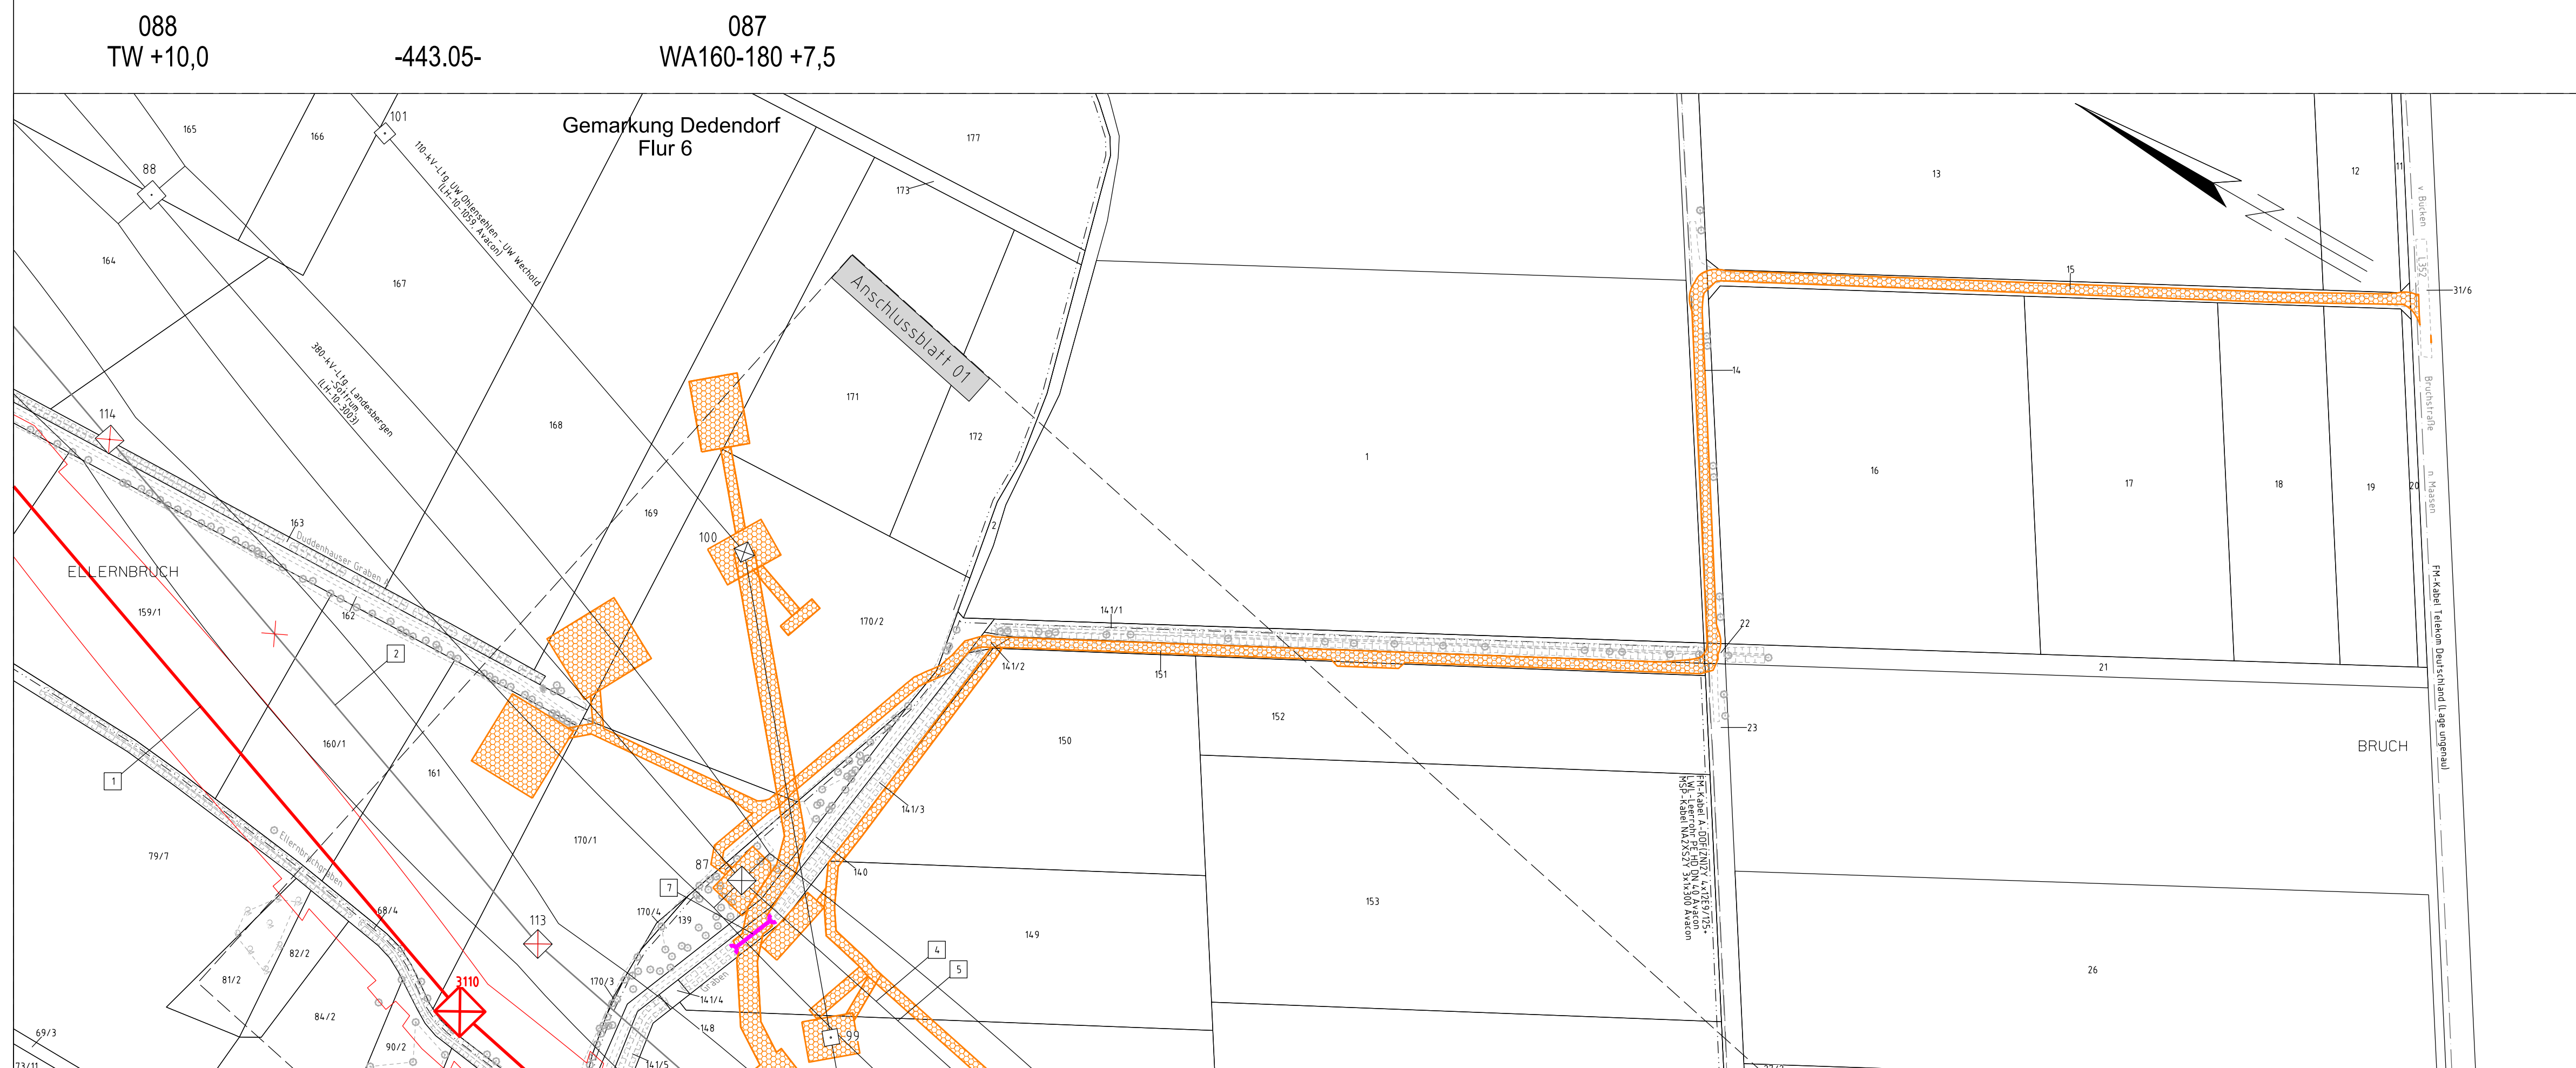

088 TW +10,0      -443.05-      087 WA160-180 +7,5

Flecken Bücken Gemarkung Duddenhausen Flur 7      Kreis Nienburg (Weser)      Gemarkung Calle Flur 8      Gemarkung Bücken Flur 11

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung


Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

## Lage-/Grunderwerbsplan

Zuwegung zu Mast Nr. 098 (LH-10-1059)

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH<br>M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH<br>M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverrohrung bis 5m Breite  |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH<br>M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverrohrung größer 5m Breite   |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |   |

### Legende:

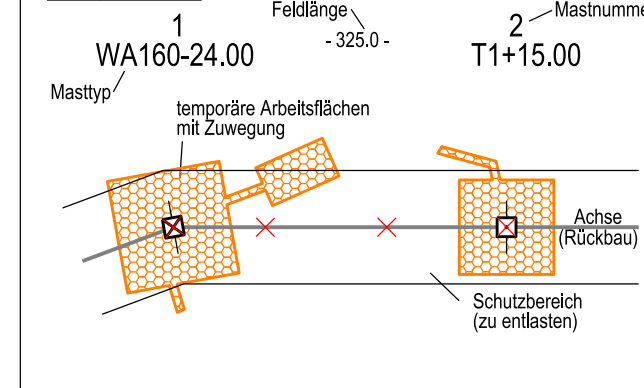

- |    |                                   |          |           |            |
|----|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1  | Bauwerksnummer                    | Grenzen: | ---=---=  | Kreis      |
| 2  | Eigentümerschlüsselnr.            |          | ---=---=  | Stadt/Gem. |
| 3  | Grundstücksordnungsnr.            | ---=---= | Gemarkung |            |
| 4  | Flurstücksnummer                  | ---=---= | Flur      |            |
| 5  | Abspannmast - Bestand             | ---=---= | Flurstück |            |
| 6  | Tragmast - Bestand                | ---=---= |           |            |
| 7  | Abspannmast - Rückbau             | ---=---= |           |            |
| 8  | Tragmast - Rückbau                | ---=---= |           |            |
| 9  | Trassenachse - Neubau             | ---=---= |           |            |
| 10 | Abspannmast - Neubau              | ---=---= |           |            |
| 11 | Tragmast - Neubau                 | ---=---= |           |            |
| 12 | Wasserhaltung                     | ---=---= |           |            |
| 13 | Leitungsverlauf mit Einleiste     | ---=---= |           |            |
| 14 | Reichweite Absenkrichter temporär | ---=---= |           |            |
| 15 | Nachrichtliche Darstellung        | ---=---= |           |            |

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

### Planfeststellungsunterlage


Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden  
Gemeinde: .....

Aufgestellt Bayreuth, 15.12.2021  
i.V. *Sälzer* i.V. *Andreas Rühl*

Firma	<b>imp GmbH</b> Bünnerhefstr. 10 44379 Dortmund	Maßstab	1 : 2000	Einheit	Meter
Bearb.	06.12.2021	Datum	06.12.2021	Name	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Datum	10.12.2021	Name	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04				
Org.-Einheit	-				



Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

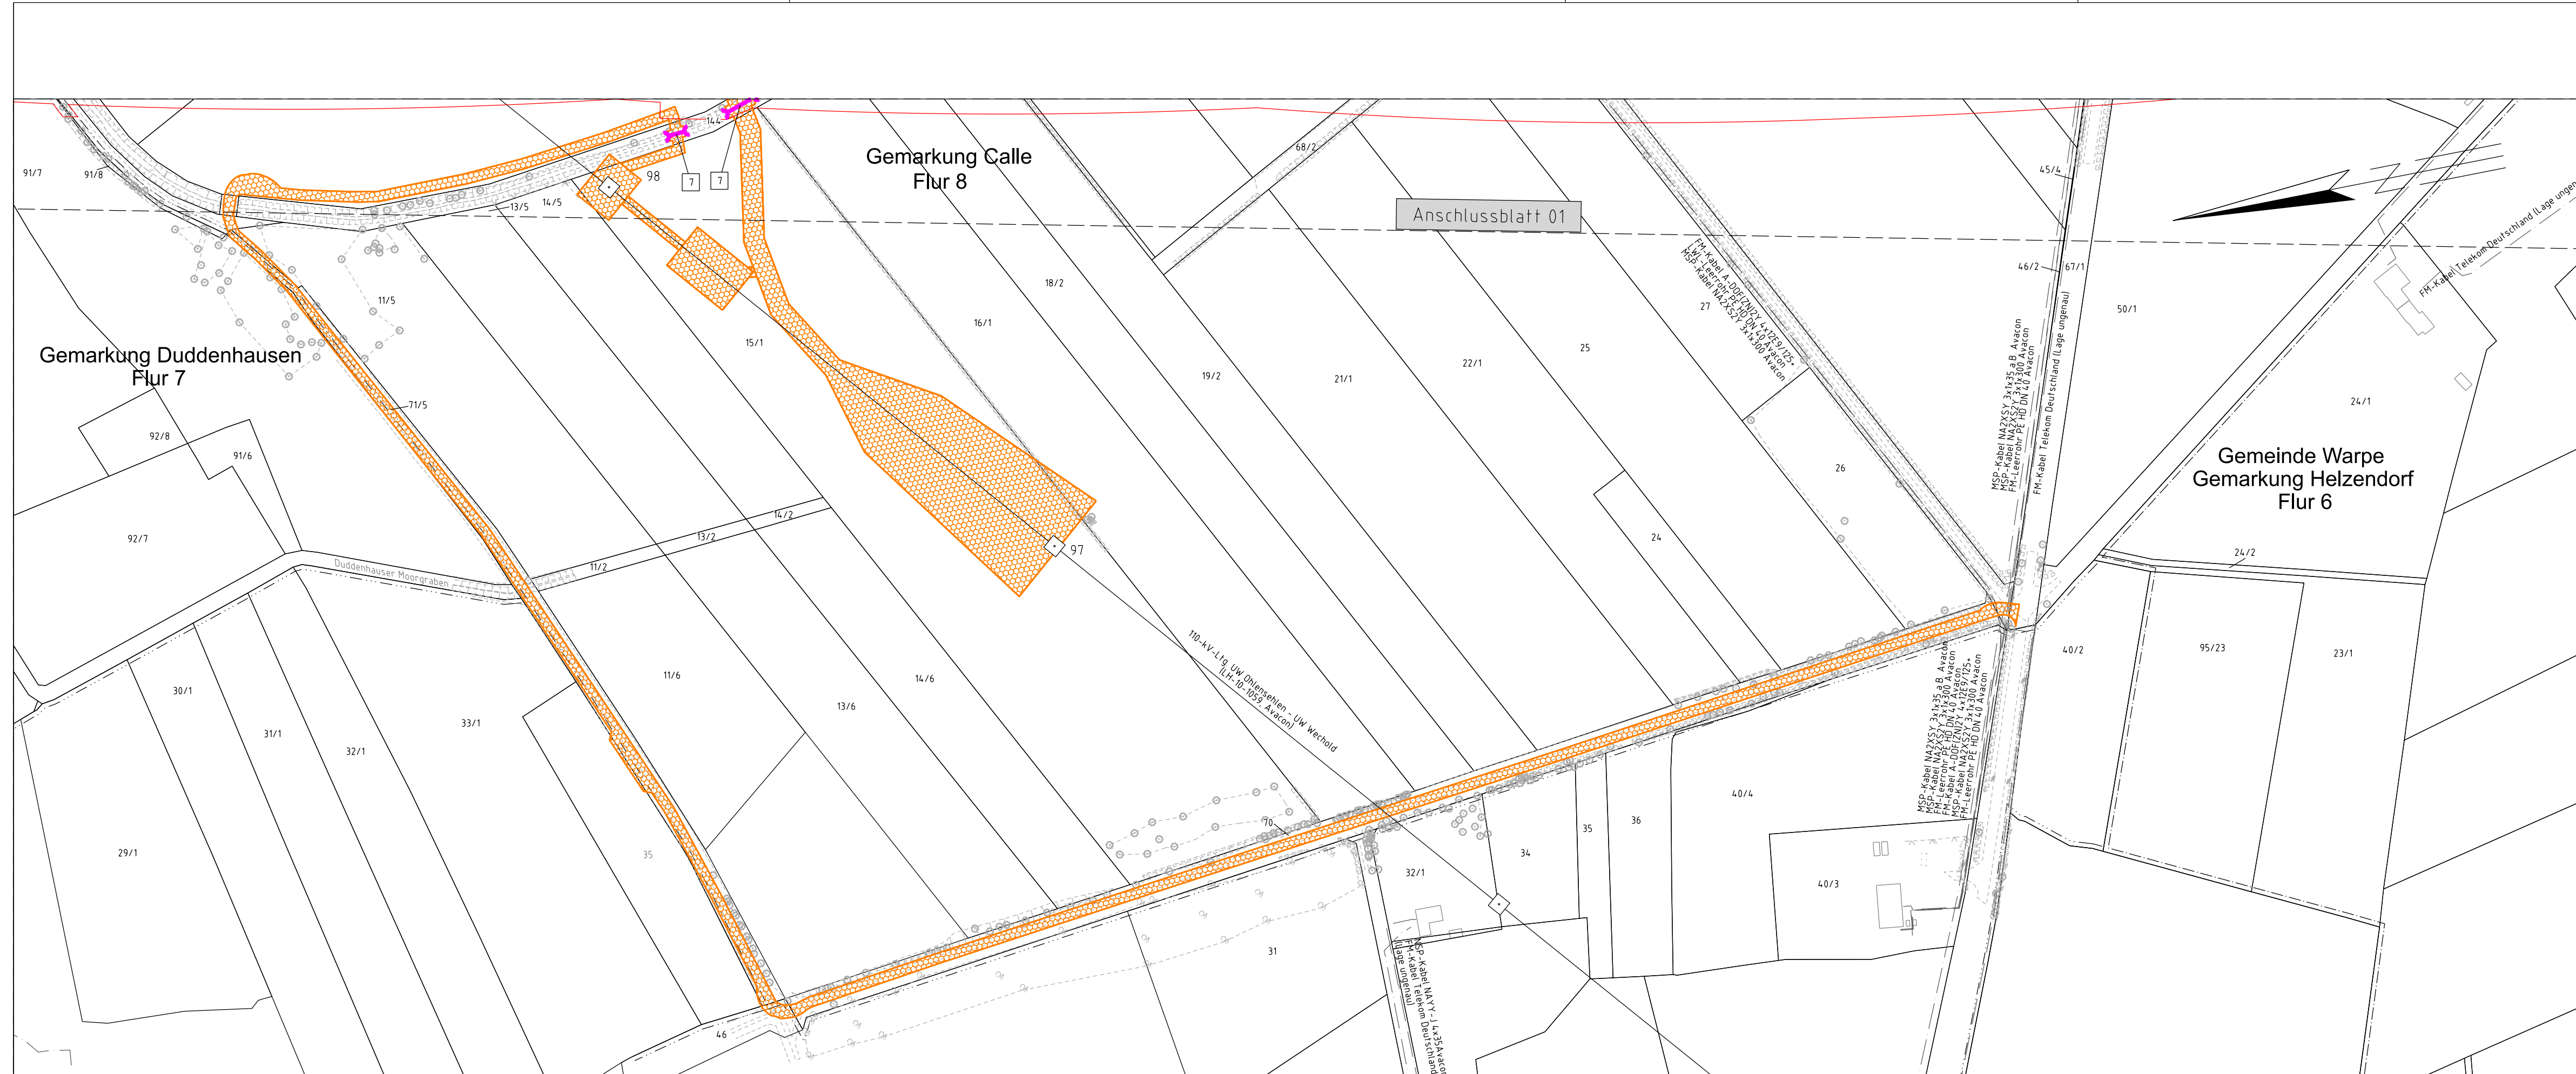


Flecken Bücken  
Gemarkung Duddenhausen  
Flur 8

Kreis Nienburg (Weser)

Flecken Bücken  
Gemarkung Calle  
Flur 7

Gemarkung Calle  
Flur 9

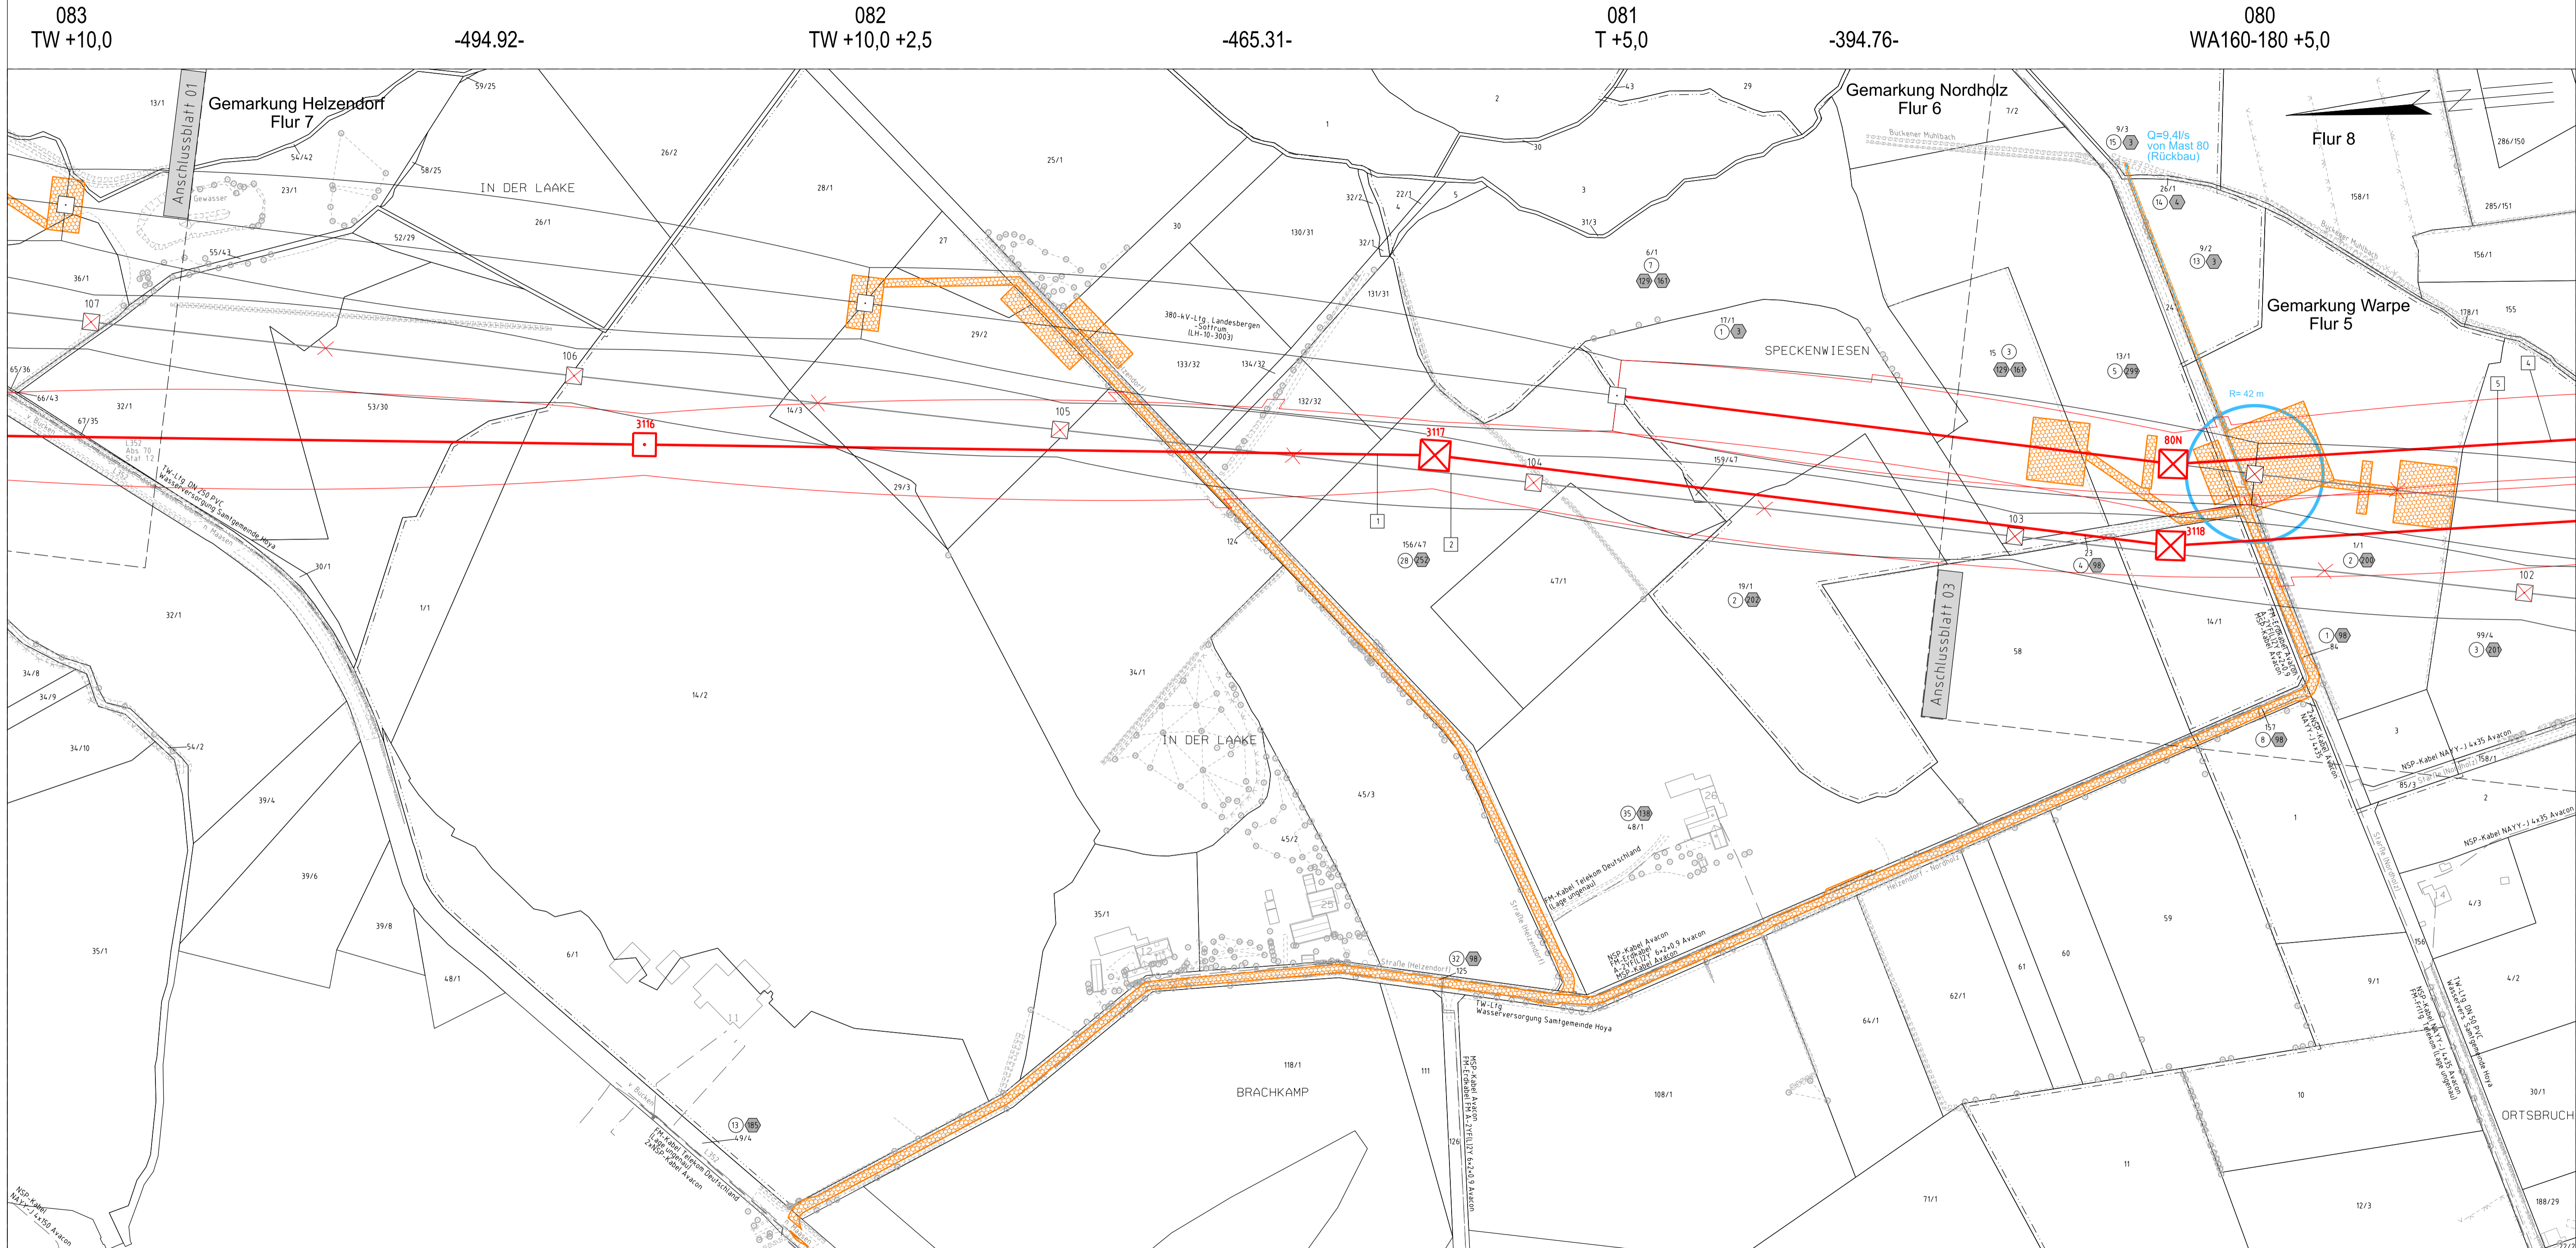

**tennet**  
Taking power further

Anlage 7.4  
Blatt 02/06

## Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg  
Lage-/Grunderwerbsplan  
Mast Nr. 083 - Mast Nr. 080

1	Neubau der 380kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot	5	Rückbau der 380kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau
2	Rückbau der 220kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH M 34 - M 130, grau	6	Grabenverrohrung bis 5m Breite
3	Rückbau der 220kV-Leitung Abzweig Wechdi (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH M 1 - M 12, grau	7	Grabenverrohrung größer 5m Breite
4	Verlegung der 380kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz rot		

**Legende:**

1	Bauwerksnummer	13	Flurstücksnummer
2	Eigentümerschlüsselnr.	14	Tragmast - Bestand
3	Grundstücksordnungsnr.	15	Tragmast - Rückbau
4	Flurstücksnummer	16	Tragmast - Neubau
5	Abspannmast - Bestand	17	Abspannmast - Neubau
6	Abspannmast - Rückbau	18	Tragmast - Neubau
7	Abspannmast - Neubau	19	Tragmast - Neubau
8	Trassenachse - Neubau	20	Wasserhaltung
9	Tragmast - Neubau	21	Leitungsverlauf mit Einzelstelle
10	Tragmast - Neubau	22	Reichweite Absenktischer temporär
11	Tragmast - Neubau	23	Nachrichtliche Darstellung
12	Reichweite Absenktischer temporär		

**Grenzen:**

--- ---	Kreis
--- ---	Stadt/Gem.
--- ---	Gemarkung
--- ---	Flur
--- ---	Flurstück

**Legende:**

1	Feldlänge	2	Mastnummer
WA160-24.00	-325.0-	T1+15.00	
Masttyp			
temporäre Arbeitsflächen mit Zuzugung		Achse (Rückbau)	
Schutzbereich (zu entlasten)			

Fremdleitungen sind informativ geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

### Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom ..... bis .....

Aufgestellt Bayreuth, 15.12.2021

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Firma: **imp GmbH** (Part of Swiss) | Eisenherthelstr. 10 | 44379 Dortmund

Maßstab: 1 : 2000 | Einheit: Meter

Bearb.	Datum	Name
Bearb.	06.12.2021	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit	-	

**tennet**  
Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

### Lage-/Grunderwerbsplan

#### Mast Nr. 080 - Mast Nr. 077

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), Tennet TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), Tennet TSO GmbH M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverengung bis 5m Breite  |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wecholt (LH-10-2023), Tennet TSO GmbH M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverengung größer 5m Breite   |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |  |

**Legende:**

1 WA160-24.00 Feldlänge: -325,0-  
2 Mastnummer T1+15.00

Masttyp: temporäre Arbeitsflächen mit Zuwegung

Achse (Rückbau)

Schutzbereich (zu entlasten)

**Grenzen:**

Kreis  
Stadt/Gem.  
Gemarkung  
Flur  
Flurstück

1 Bauwerksnummer  
2 Eigentümerschlüsselnr.  
3 Grundstücksordnungsnr.  
14 Flurstücksnummer  
5 Abspannmast - Bestand  
6 Abspannmast - Rückbau  
7 Abspannmast - Neubau  
8 Tragmast - Bestand  
9 Tragmast - Rückbau  
10 Tragmast - Neubau  
11 Trassenachse - Neubau  
12 Abspannmast - Neubau  
13 Tragmast - Neubau  
14 Wasserhaltung  
15 Leitungsverlauf mit Einleitstelle  
16 Reichweite Absenkrichter temporär  
17 Nachrichtliche Darstellung

Fremdleitungen sind informativ dargestellt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LfL/N

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt: 15.12.2021  
Bayreuth, i.V. *S. Sauer*


Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ... bis ...  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.  
Gemeinde: ...

Firma: **imp GmbH**  
Blümenhelfstr. 10  
44379 Dortmund  
Maßstab: 1:2000  
Einheit: Meter

Datum	Name
06.12.2021	Lukasch
10.12.2021	Wallmeyer
Norm: DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit: -	

**Tennet**  
Taking power further

Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

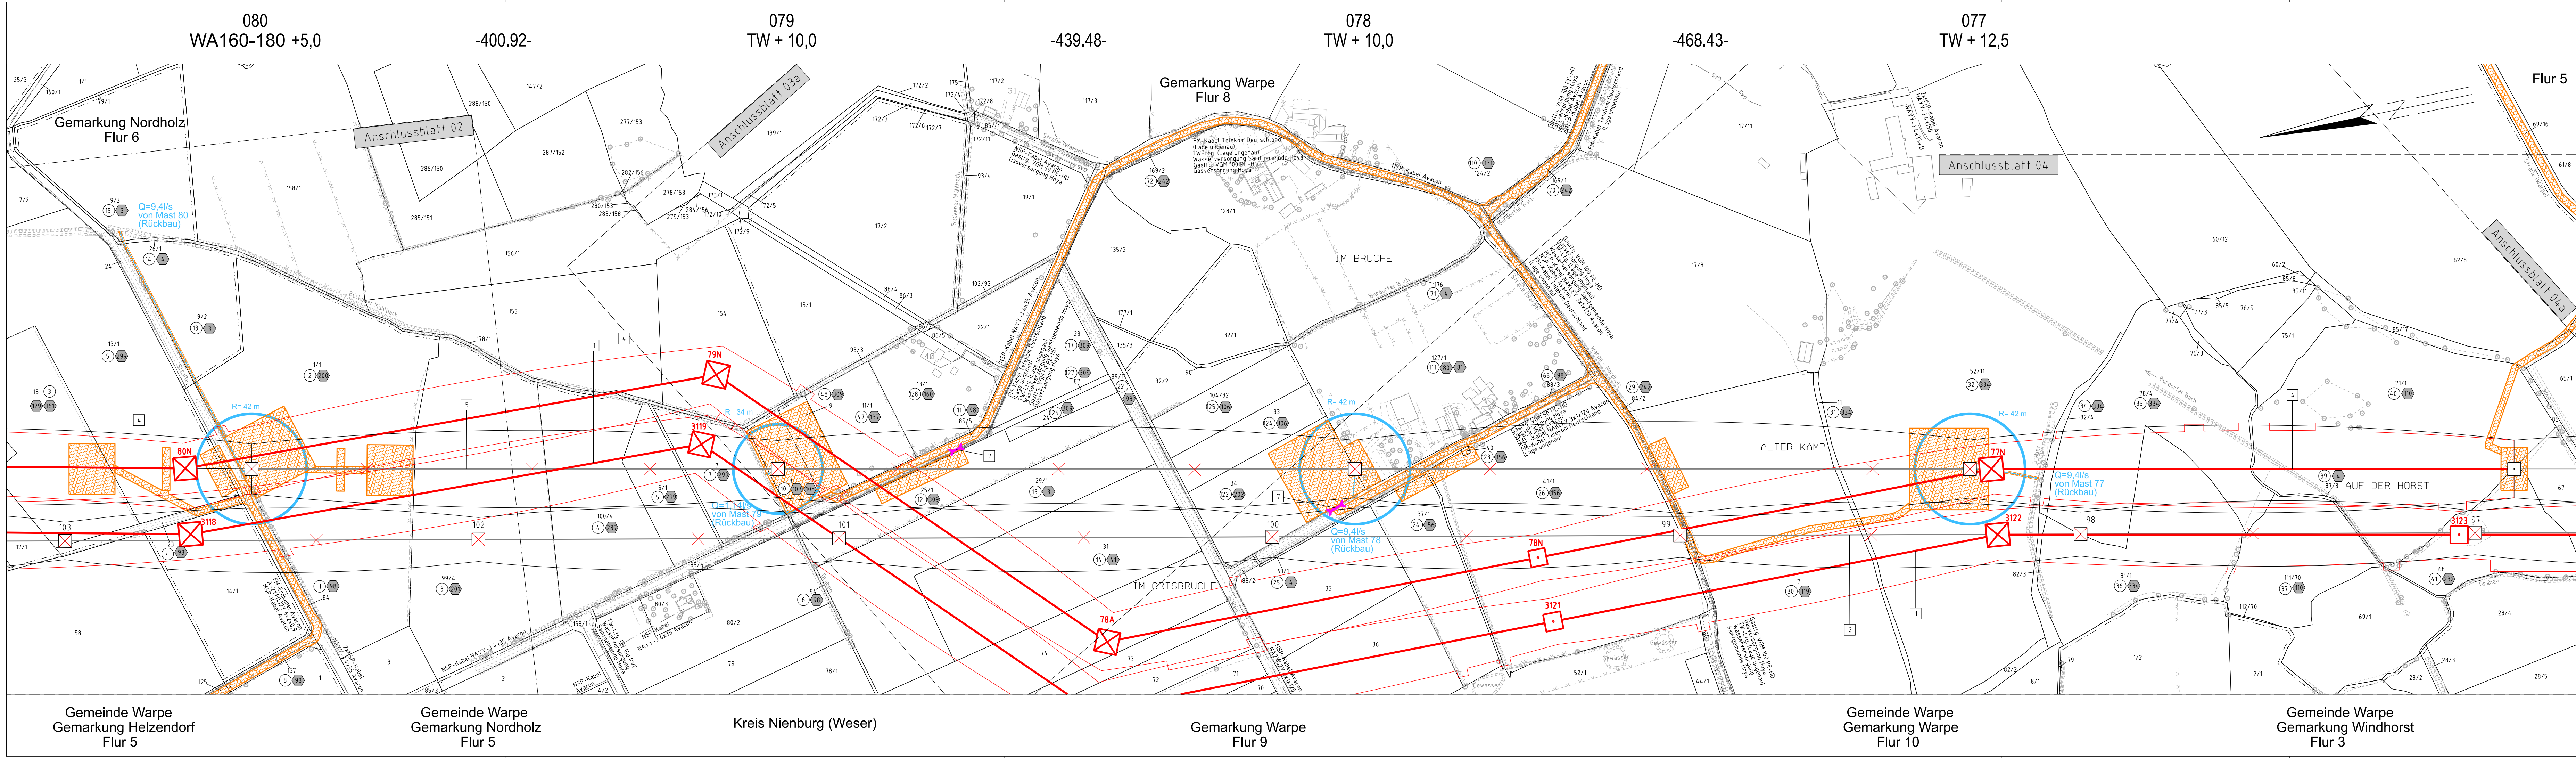

079  
TW +10,0



Gemeinde Warpe  
Gemarkung Warpe  
Flur 9

Gemarkung Warpe  
Flur 8

Kreis Nienburg (Weser)

Gemarkung Warpe  
Flur 10

Gemarkung Warpe  
Flur 6

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung


## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

### Lage-/Grunderwerbsplan

#### Zuwegung zu Mast Nr. 079

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverrohrung bis 5m Breite   |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverrohrung größer 5m Breite  |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |  |

**Legende:**

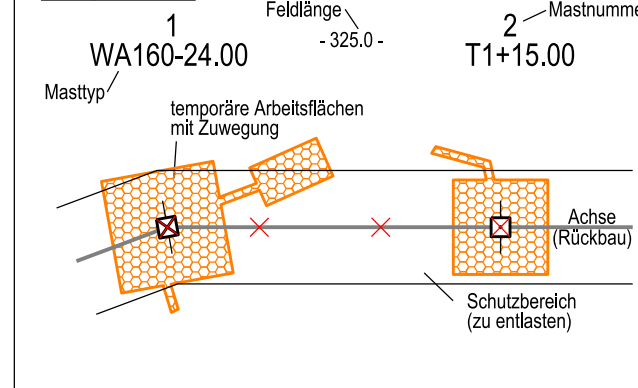

- |   |                                   |    |                                   |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Bauwerksnummer                    | 1  | Eigentümerschließelin.            |
| 2 | Grundstücksordnungsnr.            | 14 | Flurstücksnummer                  |
| 3 | Abspannmast - Bestand             | 14 | Abspannmast - Rückbau             |
| 4 | Tragmast - Bestand                | 14 | Tragmast - Rückbau                |
| 5 | Abspannmast - Neubau              | 14 | Tragmast - Neubau                 |
| 6 | Trassenachse - Neubau             | 14 | Wasserhaltung                     |
| 7 | Tragmast - Neubau                 | 14 | Leitungsverlauf mit Einleitstelle |
| 8 | Reichweite Absenkrichter temporär | 14 | Nachrichtliche Darstellung        |

**Grenzen:**

- |         |            |
|---------|------------|
| --- --- | Kreis      |
| --- --- | Stadt/Gem. |
| --- --- | Gemarkung  |
| --- --- | Flur       |
| --- --- | Flurstück  |

Fremdleitungen sind informativ geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt Bayreuth, 15.12.2021

i.V. *Sälzer* i.V. *Andreas Rühl*

Firma **imp GmbH** Bünnerhefstr. 10 44379 Dortmund

Maßstab 1 : 2000 Einheit Meter

	Datum	Name
Bearb.	06.12.2021	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit	-	



Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ... bis ...

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsigel / Unterschrift .....


Planfeststellungsbehörde

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Lage-/Grunderwerbsplan Mast Nr. 077 - Mast Nr. 074

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH<br>M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH<br>M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverhöhung bis 5m Breite   |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH<br>M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverhöhung größer 5m Breite  |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |   |

### Legende:

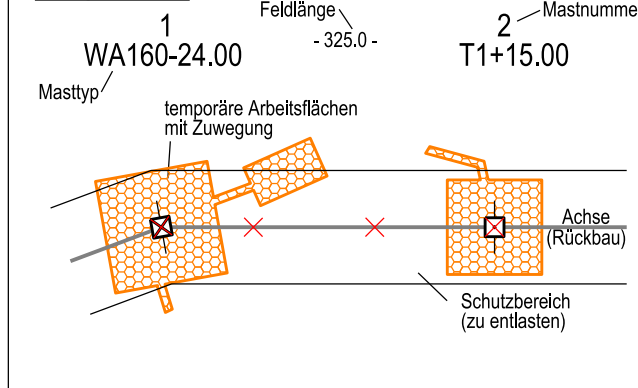


- |   |                                   |   |                                   |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bauwerksnummer                    | ⊗ | Eigentümerschlüsselnr.            |
| ⊙ | Grundstücksordnungsnr.            | ⊗ | Flurstücksnummer                  |
| ⊗ | Abspannmast - Bestand             | ⊗ | Abspannmast - Rückbau             |
| ⊗ | Tragmast - Bestand                | ⊗ | Tragmast - Rückbau                |
| ⊗ | Abspannmast - Neubau              | ⊗ | Tragmast - Neubau                 |
| ⊗ | Trassenachse - Neubau             | ⊗ | Wasserhaltung                     |
| ⊗ | Leitungsverlauf mit Einleitstelle | ⊗ | Reichweite Absenkrichter temporär |
| ⊗ | Nachrichtliche Darstellung        |   |                                   |

### Grenzen:

- |   |            |
|---|------------|
| ⊗ | Kreis      |
| ⊗ | Stadt/Gem. |
| ⊗ | Gemarkung  |
| ⊗ | Flur       |
| ⊗ | Flurstück  |

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
Aufgestellt Bayreuth,		vom 15.12.2021 bis	
i.V. <i>Sälzer</i>		i.V. <i>Andreas Rühl</i>	
Firma  imp GmbH Bünnerhefstr. 10 44379 Dortmund	Maßstab 1:2000	Einheit Meter	
	Datum	Name	
	Bearb. 06.12.2021	Lukasch	
	Gepr. 10.12.2021	Wallmeyer	
	Norm DIN EN 50341:2016-04		
	Org.-Einheit		
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.:

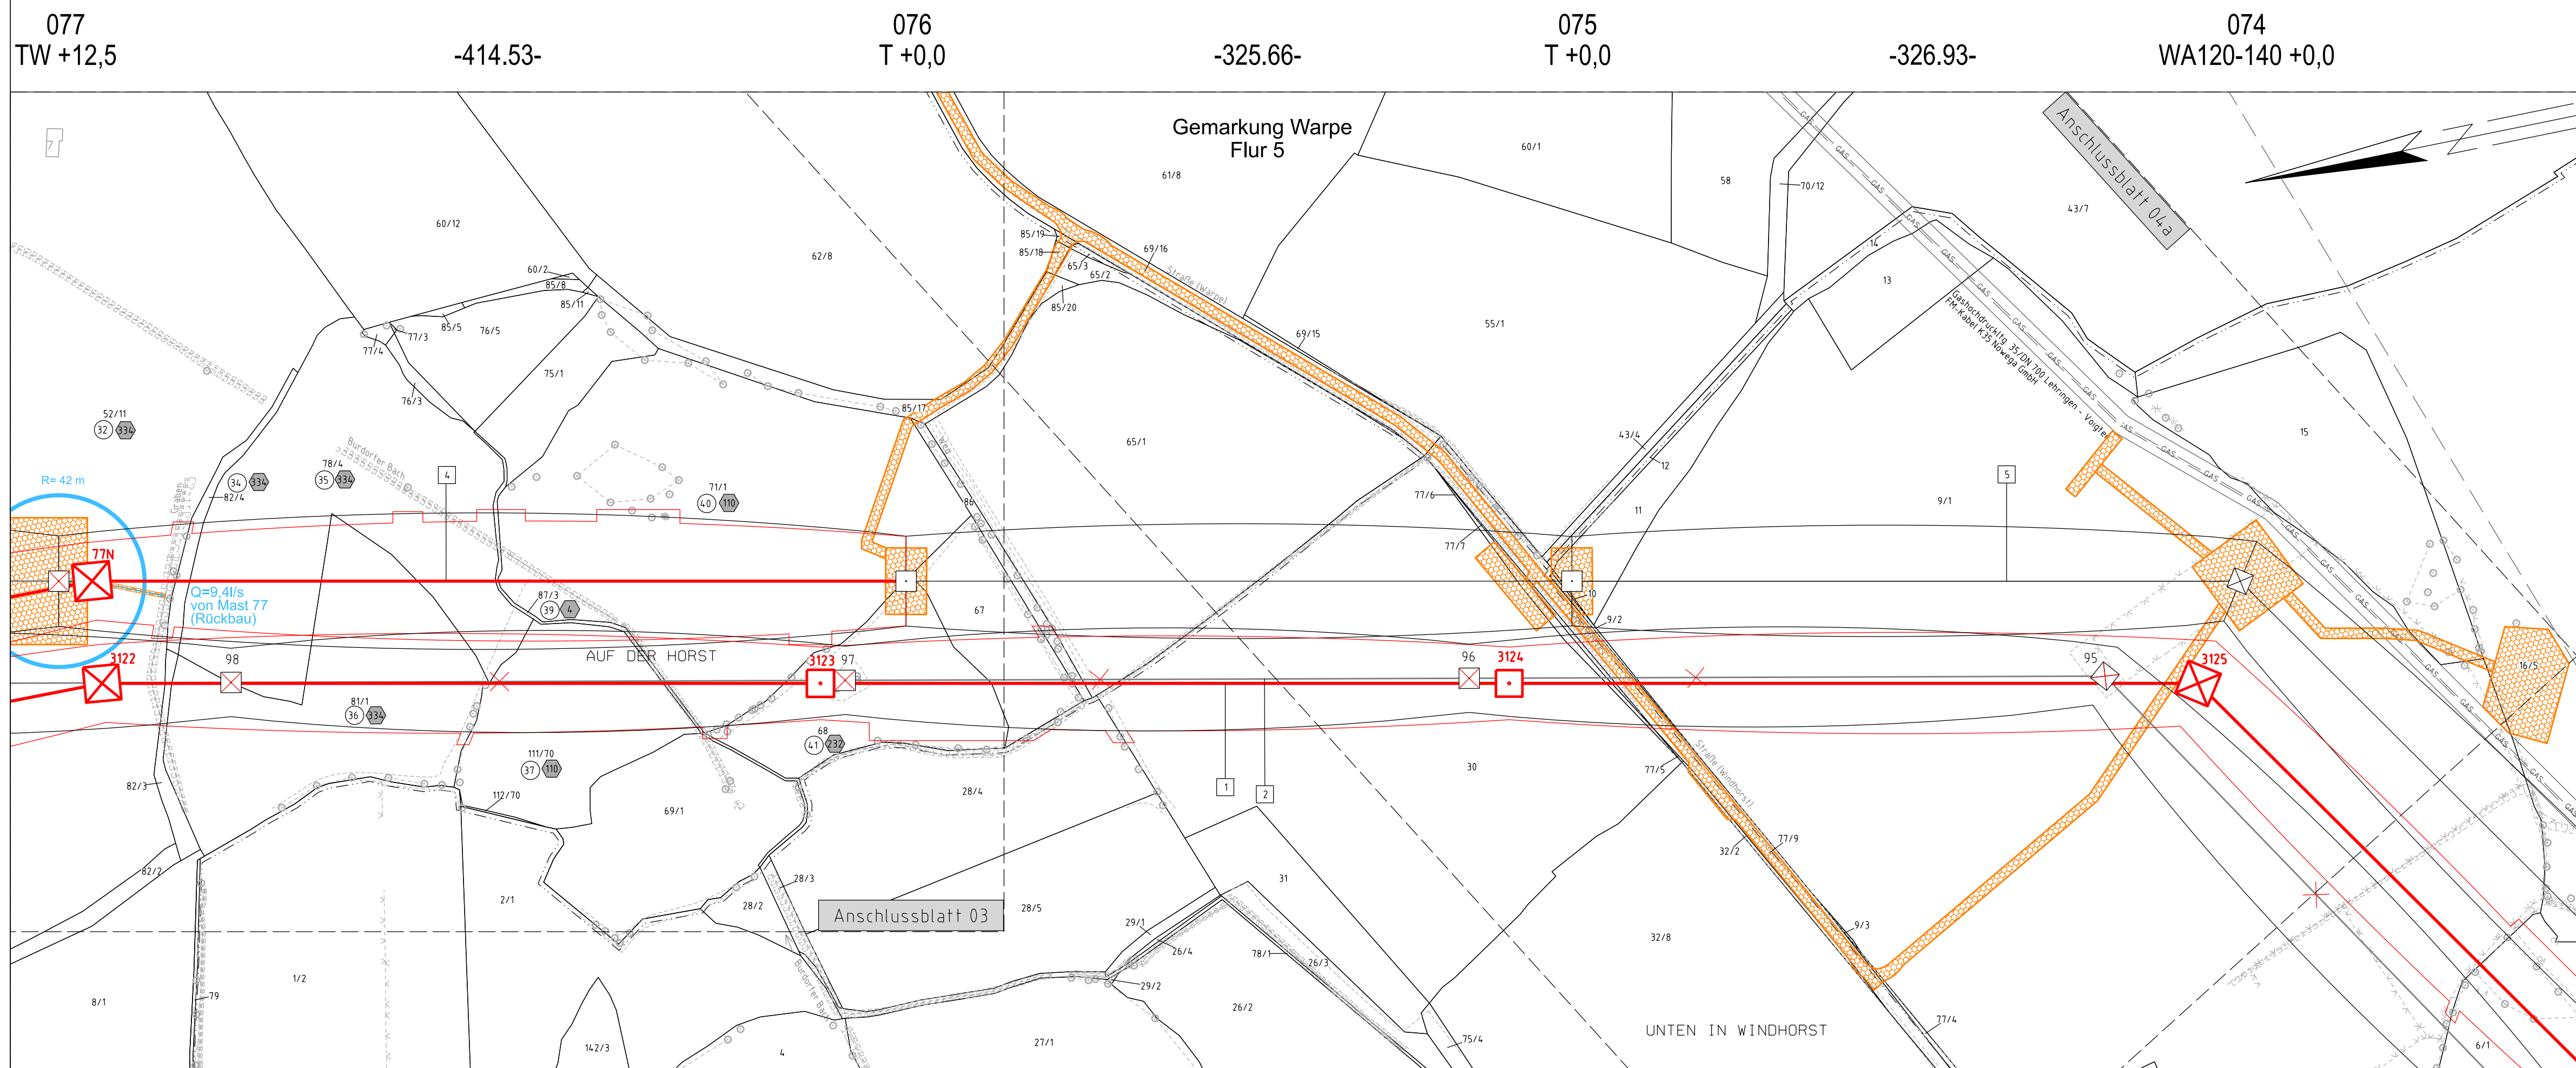


Gemarkung Warpe Flur 10      Gemeinde Warpe Gemarkung Windhorst Flur 3      Kreis Nienburg (Weser)      Gemarkung Windhorst Flur 4

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg Lage-/Grunderwerbsplan Mast Nr. 075 - Mast Nr. 074

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH<br>M 3101 - M 3178, rot   | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH<br>M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverrohrung bis 5m Breite  |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH<br>M 1 - M 2, grau  | 7 | Grabenverrohrung größer 5m Breite   |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH<br>M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot |   |   |

### Legende:

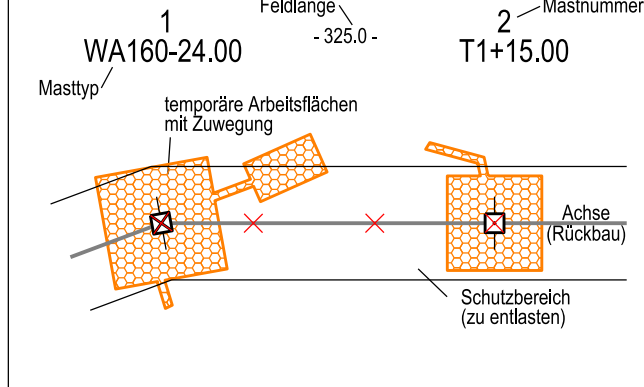

- |   |                                   |    |                                   |                 |       |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Bauwerksnummer                    | ⊖  | Eigentümerschließelnr.            | <b>Grenzen:</b> |       |
| 2 | Grundstücksordnungsnr.            | 14 | Flurstücksnummer                  | Kreis           | ----- |
| 3 | Abspannmast - Bestand             | ⊗  | Abspannmast - Rückbau             | Stadt/Gem.      | ----- |
| 4 | Tragmast - Bestand                | ⊗  | Tragmast - Rückbau                | Gemarkung       | ----- |
| 5 | Trassenachse - Neubau             | —  | Abspannmast - Neubau              | Flur            | ----- |
| 6 | Tragmast - Neubau                 | ⊗  | Tragmast - Neubau                 | Flurstück       | ----- |
| 7 | Wasserhaltung                     | —  | Leitungsverlauf mit Einleitstelle |                 |       |
| 8 | Reichweite Absenkrichter temporär | —  | Nachrichtliche Darstellung        |                 |       |

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

### Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt  
Bayreuth, 15.12.2021

i.V. *Sälzer* i.V. *Andreas Rühl*

Firma **imp GmbH**  
Bünnerhefstr. 10  
44379 Dortmund  
Maßstab 1:2000  
Einheit Meter

	Datum	Name
Bearb.	06.12.2021	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit	-	




Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden  
Gemeinde: .....

Dienstsigel / Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

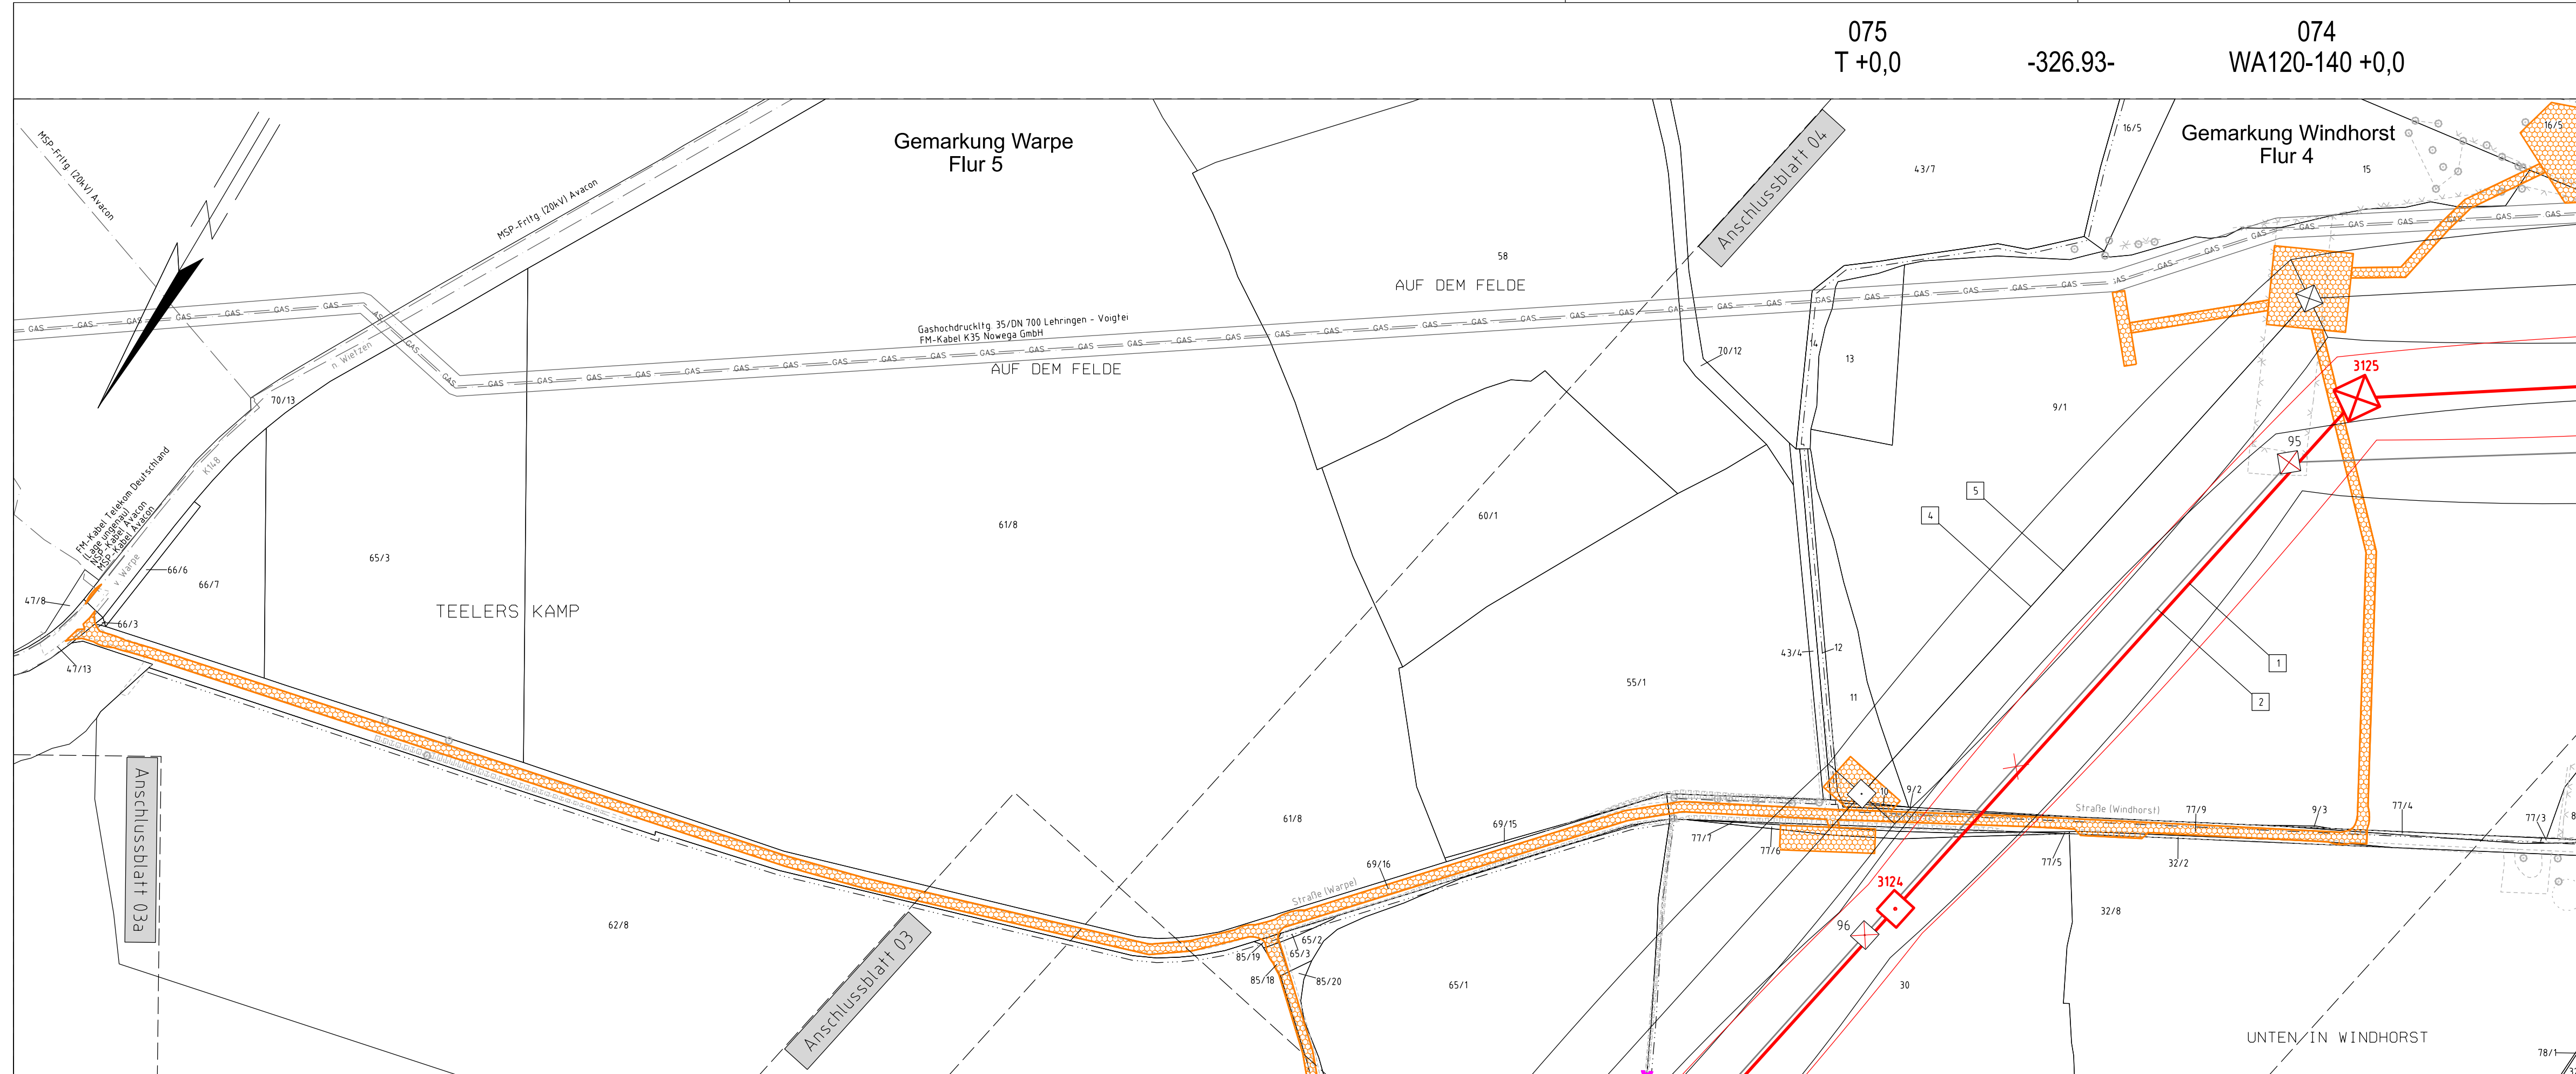

Gemeinde Warpe  
Gemarkung Warpe  
Flur 10

Kreis Nienburg (Weser)

Gemarkung Windhorst  
Flur 3




# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

### Lage-/Grunderwerbsplan

#### Mast Nr. 035 - Mast Nr. 032

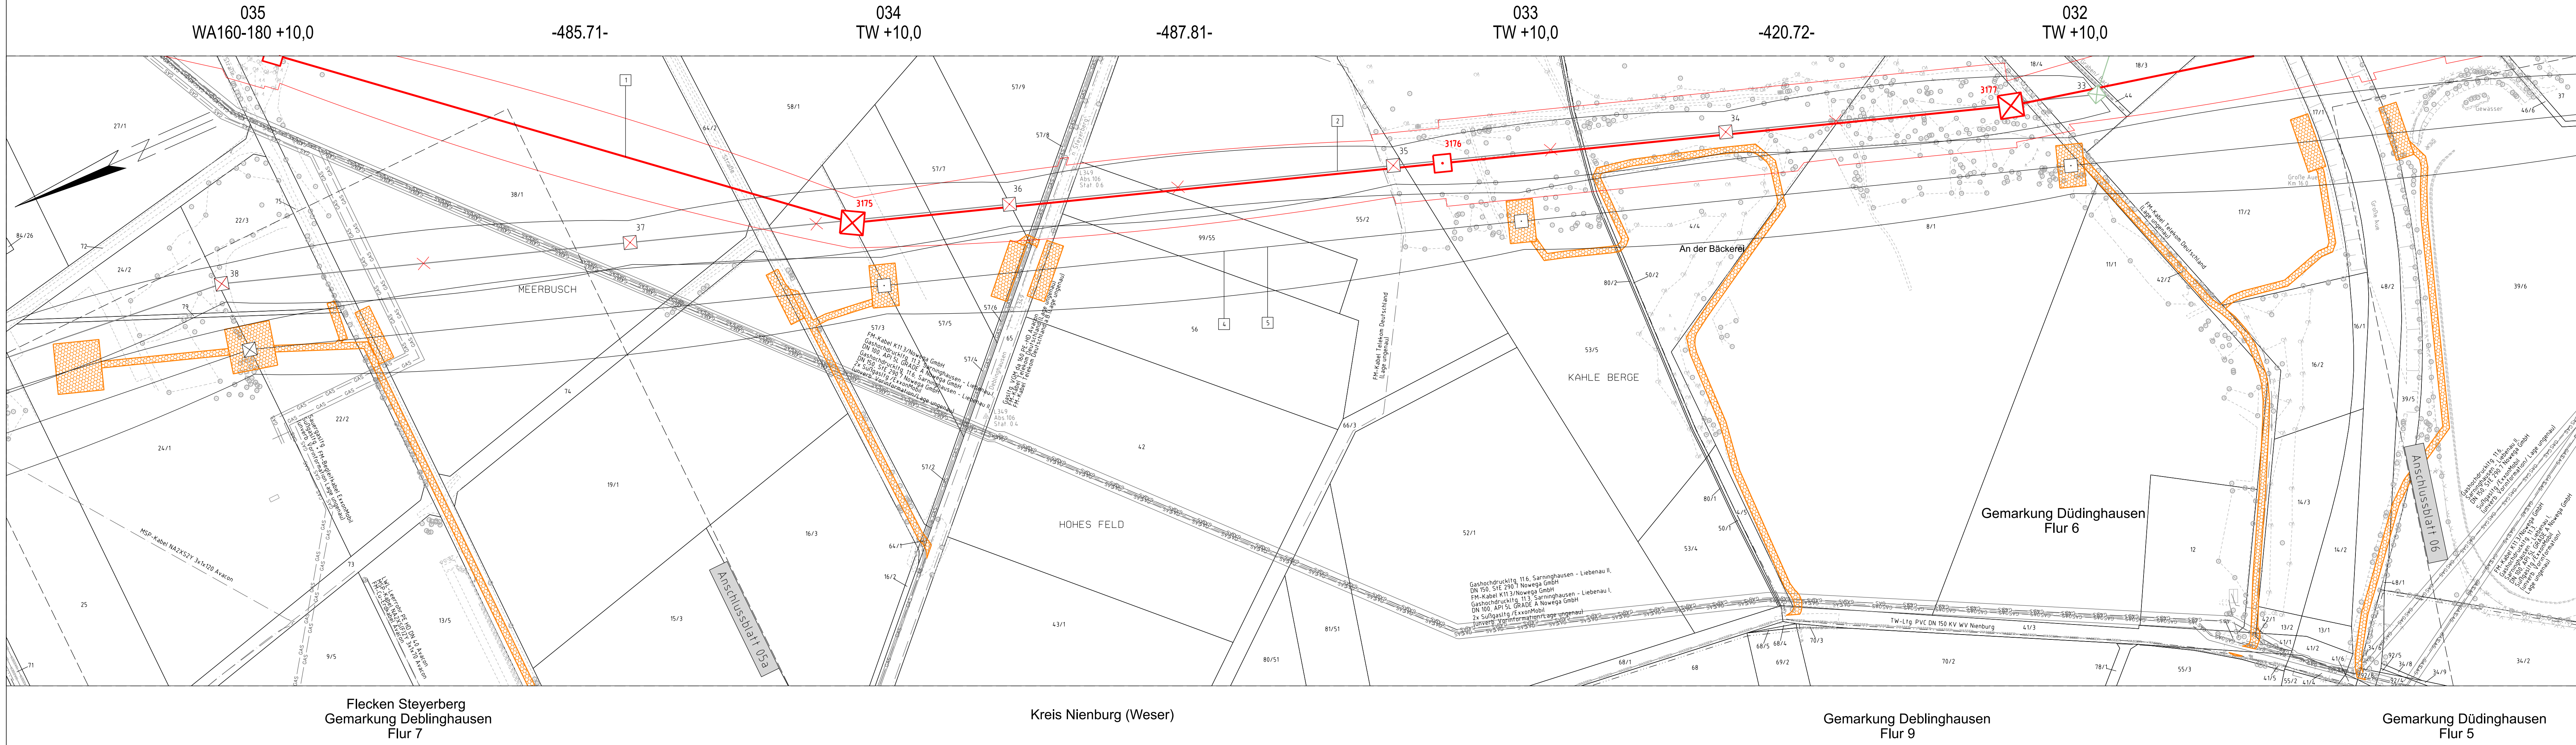

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Steyerberg - Landesbergen (LH-10-3039), Tennet TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot  | 5 | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), Tennet TSO GmbH M 34 - M 139, grau  | 6 | Grabenverengung bis 5m Breite  |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abwehrl Wechdell (LH-10-2023), Tennet TSO GmbH M 1 - M 2, grau   | 7 | Grabenverengung größer 5m Breite   |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH M 77a - M 80a, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77n und M 80a - M 87, schwarz/rot |   |  |

**Legende:**

1 Masttyp  
2 Mastnummer  
3 Feldlänge  
4 Grundstücksnummer  
5 Flurstücksnummer

WA160-24.00  
T1+15.00

temporäre Arbeitsflächen mit Zuwegung  
Achse (Rückbau)  
Schutzbereich (zu entlasten)

**Grenzen:**

Kreis  
Stadt/Gem.  
Gemarkung  
Flur  
Flurstück

1 Bauwerksnummer  
2 Eigentümerschlüssel  
3 Grundstücksordnungsnr.  
4 Flurstücksnummer  
5 Abspannmast - Bestand  
6 Abspannmast - Rückbau  
7 Abspannmast - Neubau  
8 Tragsmast - Bestand  
9 Tragsmast - Rückbau  
10 Tragsmast - Neubau  
11 Trassenachse - Neubau  
12 Wasserhaltung  
13 Leitungsverlauf mit Einleitstelle  
14 Reichweite Absenkrichter temporär  
15 Nachrichtliche Darstellung

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LBN

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit	
Aufgestellt Bayreuth, 15.12.2021		vom .....	
i.V. <i>Silber</i>		bis .....	
Firma <b>imp GmbH</b> Blümlerheide 10 44379 Dortmund		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Maßstab 1 : 2000		Gemeinde: .....	
Einheit Meter		Dienststempel / Unterschrift .....	
Datum 06.12.2021 Name Lukasz		Planfeststellungsbehörde	
Gepr. 10.12.2021 Wallmeyer			
Norm DIN EN 50341:2016-04			
Org.-Einheit -			
Zust. Änderung Datum Name Urspr.:			

Flecken Steyerberg  
Gemarkung Deblinghausen  
Flur 7

Kreis Nienburg (Weser)

Gemarkung Deblinghausen  
Flur 9

Gemarkung Düdinghausen  
Flur 5


035  
WA160-180 +10,0

# Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

## Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg


### Lage-/Grunderwerbsplan

Mast Nr. 035

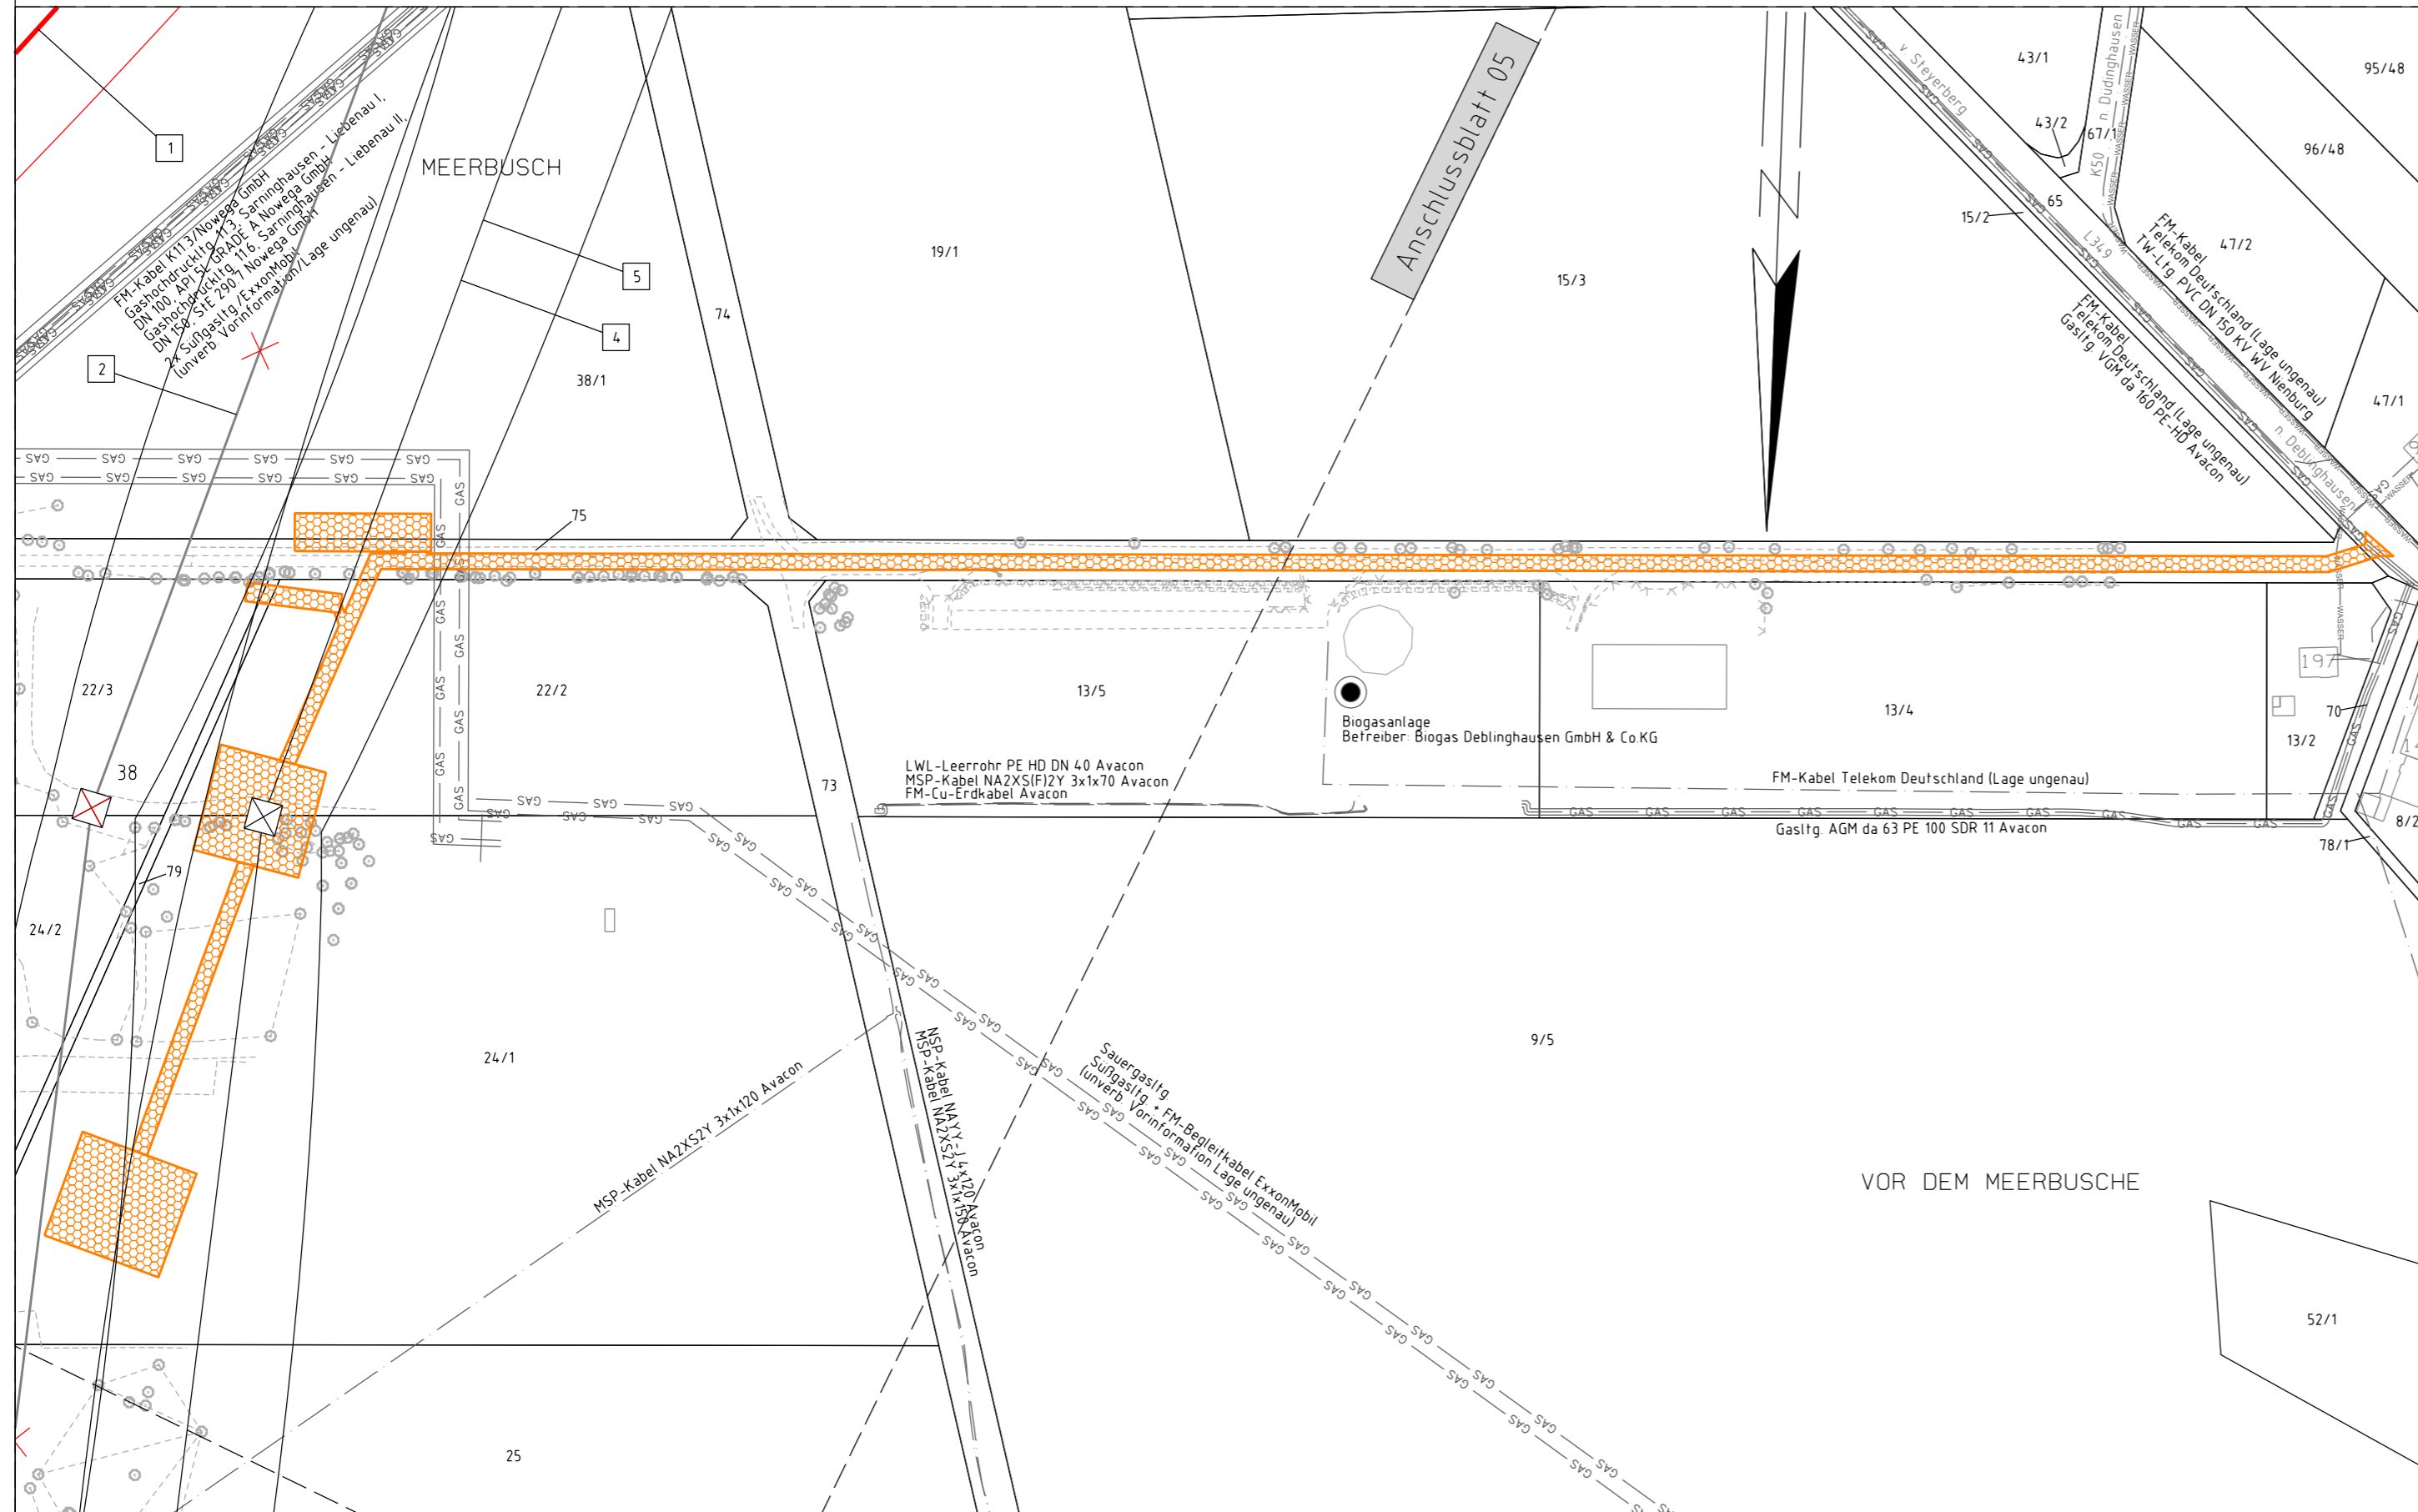

- 1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot
- 2 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH M 34 - M 139, grau
- 3 Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH M 1 - M 2, grau
- 4 Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot
- 5 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau
- 6 Grabenerverrohrung bis 5m Breite
- 7 Grabenerverrohrung größer 5m Breite

**Legende:**

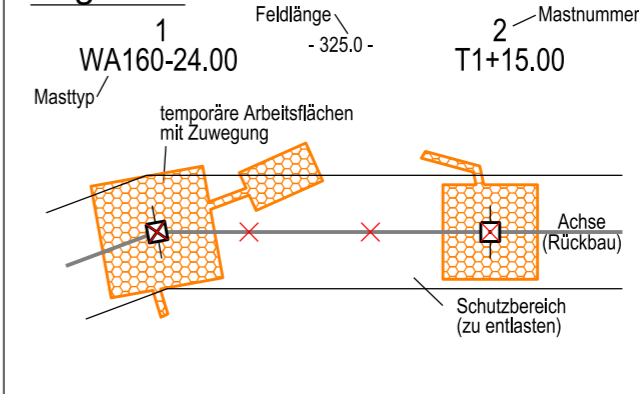

- 1 Bauwerksnummer
  - ⊕ Eigentümerschlüsselnr.
  - Ⓢ Grundstücksordnungsnr.
  - 14 Flurstücksnummer
  - ⊗ Abspannmast - Bestand
  - ⊠ Tragmast - Bestand
  - ⊞ Abspannmast - Rückbau
  - ⊡ Tragmast - Rückbau
  - ⊞ Trassenachse - Neubau
  - ⊞ Abspannmast - Neubau
  - ⊡ Tragmast - Neubau
  - ← Wasserhaltung
  - Leitungsverlauf mit Einleitstelle
  - Reichweite Absenkrichter temporär
  - ⊞ Nachrichtliche Darstellung
- Grenzen:**
- Kreis
  - Stadt/Gem.
  - Gemarkung
  - Flur
  - Flurstück

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
Aufgestellt Bayreuth,		vom ..... bis .....	
i.V. <i>Sälzer</i>		i.V. <i>Markus Pöhl</i>	
Firma imp GmbH Bünnerhellstr. 10 44379 Dortmund		Maßstab 1 : 2000	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 06.12.2021	Lukasch
		Gepr. 10.12.2021	Wallmeyer
		Norm	DIN EN 50341:2016-04
		Org.-Einheit	-
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr.:


Flecken Steyerberg  
Gemarkung Deblinghausen  
Flur 7

Kreis Nienburg (Weser)

031  
TW +10,0

-427.76-


030 (Abs.7)  
T +5,0

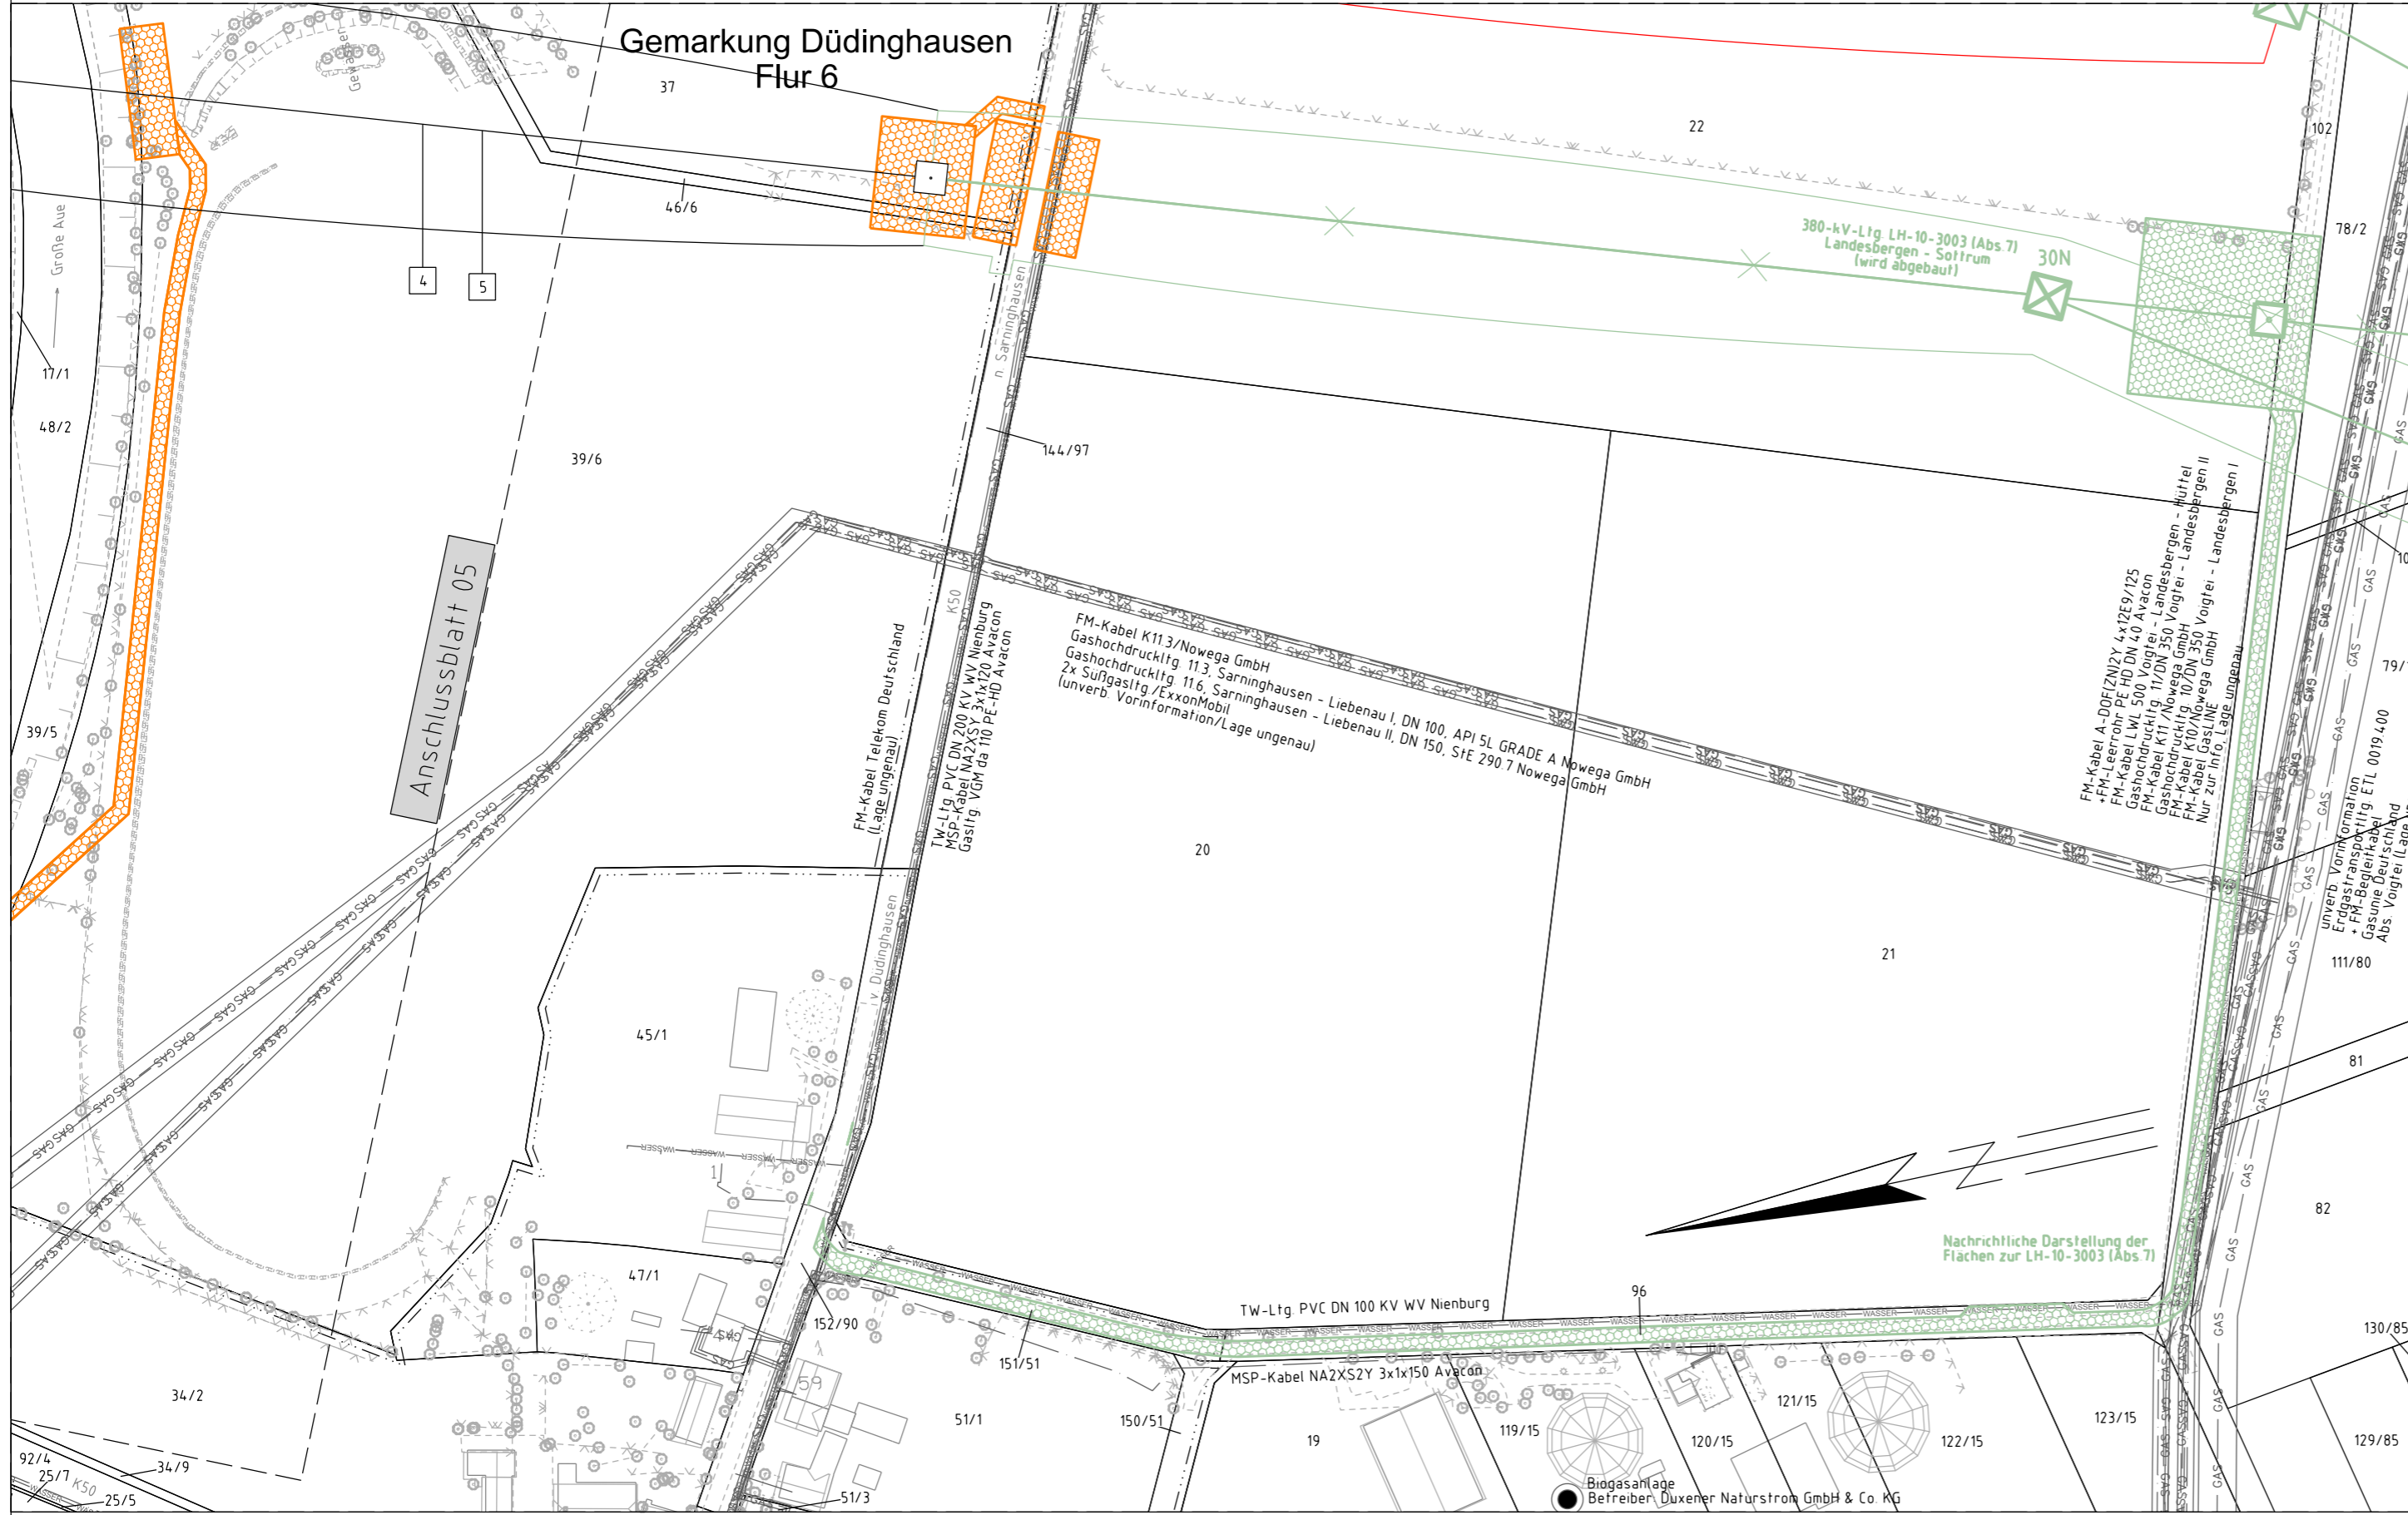

**Rückbau  
380-kV-Leitung  
LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum  
Verlegung**

**Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg  
Lage-/Grunderwerbsplan  
Mast Nr. 031 - Mast Nr. 030 (Abs.7)**

- Legende:**
- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), TenneT TSO GmbH M 3101 - M 3178, rot   | 5  | Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77 - M 80, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 74 - M 77 und M 80 - M 87, grau |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), TenneT TSO GmbH M 34 - M 139, grau  | 6  | Grabenverrohrung bis 5m Breite   |
| 3 | Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Wechold (LH-10-2023), TenneT TSO GmbH M 1 - M 2, grau  | 7  | Grabenverrohrung größer 5m Breite  |
| 4 | Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), TenneT TSO GmbH M 77N - M 80N, inkl. Maßnahmen im Bestand M 31 - M 35, M 40, M 74 - M 77N und M 80N - M 87, schwarz/rot | 1  | Bauwerksnummer   |
|   |   | Ⓛ  | Eigentümerschlüsselnr.   |
|   |   | ⑤  | Grundstücksordnungsnr.   |
|   |   | 14 | Flurstücksnummer   |
|   |   | ⊗  | Abspannmast - Bestand  |
|   |   | ⊠  | Tragmast - Bestand   |
|   |   | ⊡  | Abspannmast - Rückbau  |
|   |   | ⊣  | Tragmast - Rückbau   |
|   |   | ⊞  | Trassenachse - Neubau  |
|   |   | ⊟  | Abspannmast - Neubau   |
|   |   | ⊠  | Tragmast - Neubau  |
|   |   | ⬅  | Wasserhaltung<br>Leitungsverlauf mit Einleitstelle   |
|   |   | ⊚  | Reichweite Absenkrichter temporär  |
|   |   | 🌱  | Nachrichtliche Darstellung   |

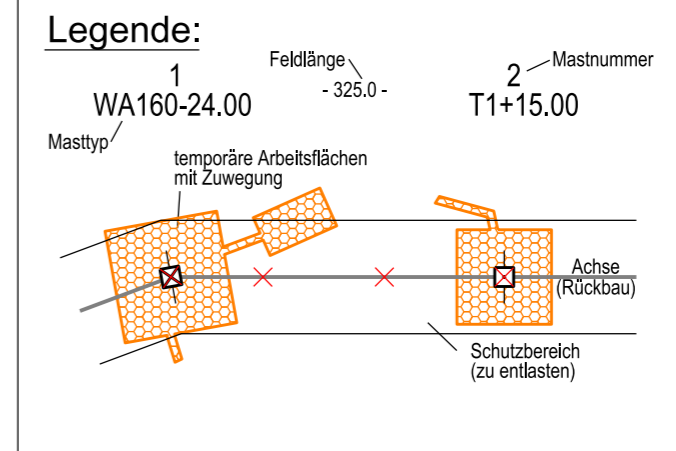

**Grenzen:**

⊖	Kreis	-----
⑤	Stadt/Gem.	-----
⊞	Gemarkung	-----
⊟	Flur	-----
🌱	Flurstück	-----

Fremdleitungen sind informativ geführt.  
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt  
Bayreuth, 15.12.2021

i.V. *S. Salzw* i.V. *M. P. Rull*

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden  
Gemeinde: .....

Firma <b>imp GmbH</b> Bünnerhellstr. 10 44379 Dortmund	Maßstab <b>1 : 2000</b>	Einheit <b>Meter</b>
Bearb.	06.12.2021	Lukasch
Gepr.	10.12.2021	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit	-	

Dienststempel / Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

Flecken Steyerberg  
Gemarkung Düdinghausen  
Flur 4

Kreis Nienburg (Weser)

Gemarkung Düdinghausen  
Flur 7